



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конденсационные осушители
**Condair DC 270N / DC 350N / DC 450N / DC 550N
DC 750N / DC 950N**

Благодарим за выбор оборудования Condair

Дата монтажа (ММ/ДД/ГГГГ):

Дата ввода в эксплуатацию (ММ/ДД/ГГГГ):

Место установки:

Модель:

Серийный номер:

Уведомление о правах на интеллектуальную собственность

Данный документ и вся содержащаяся в нем информация являются собственностью компании Condair Group AG. Копирование, воспроизведение, использование или передача третьим лицам данного руководства, как полностью, так и частично, без письменного разрешения Condair Group AG, допускается только в целях проведения монтажа или технического обслуживания оборудования.

Уведомление об ответственности

Condair Group AG не несет ответственности за любой ущерб, причиненный вследствие неправильного монтажа или эксплуатации оборудования, а также использования неоригинального оборудования, компонентов или запчастей без письменного согласования с Condair Group AG.

Уведомление об авторских правах

© Condair Group AG, авторские права защищены. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или характеристики оборудования без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1 Предварительные сведения	5
1.2 Назначение и содержание данной инструкции	5
1.3 Хранение инструкции.....	5
1.4 Обновление инструкции	5
1.5 Использование инструкции	5
1.6 Возможные риски	6
1.7 Используемые символы	7
1.8 Используемые символы безопасности	8
1.9 Ограничения и ненадлежащее использование	8
1.10 Заводская табличка	9
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	10
2.1 Предупреждение: потенциально опасные токсичные вещества	10
2.2 Правила обращения с хладагентом	10
2.3 Предотвращение вдыхания паров высокой концентрации	11
2.4 Меры безопасности в случае аварийной утечки хладагента	11
2.5 Основная информация о токсичности используемых жидких хладагентов.....	11
2.6 Меры первой помощи	11
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	12
3.1 Общее описание	12
3.2 Принадлежности	13
3.3 Технические характеристики	14
3.4 Условия эксплуатации	18
3.5 Шумовые показатели.....	19
3.6 Предохранительные устройства	19
4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	20
4.1 Общие рекомендации и используемые символы	20
4.2 Рекомендации по охране труда и технике безопасности	20
4.3 Средства индивидуальной защиты	20
4.4 Приемка оборудования	21
4.5 Хранение оборудования.....	21
4.6 Распаковка.....	21
4.7 Погрузочно-разгрузочные работы	21
4.8 Размещение агрегата и минимальные зазоры.....	22
4.9. Подключение слива конденсата	22
4.10 Демонтаж фильтров	23
4.11 Подключение холодильного контура для исполнения Z	24
4.12 Диаметры фреонового контура для агрегатов в исполнении Z	25
4.13 Схема фреонового контура.....	26
4.14 Монтаж встроенного электронного датчика (RGDD).....	27
4.15 Плата интерфейса RS485 (INSE)	27
4.16 Подключение воздуховодов.....	28
4.17 Расположение вентиляторов	29
4.18 Электромонтажные работы: меры безопасности	30
4.19 Электрические характеристики.....	31
4.20 Подключение электропитания	31
4.21 Схемы подключений	32
5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	33
5.1 Предварительные проверки	33
5.2 Панель управления.....	34
5.3 Панель удаленного управления	35
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	37
6.1 Включение осушителя	37
6.2 Остановка работы.....	39
6.3 Режим ожидания	39

6.4 Изменение уставок	39
6.5 Отключение звукового оповещения	40
6.6 Индикация аварии на экране	40
6.7 Сброс сообщения об аварии.....	40
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	41
7.1 Общие предостережения	41
7.2 Доступ к оборудованию	42
7.3 Плановое обслуживание	42
7.4 Периодические проверки	42
7.5 Ремонт контура хладагента	44
8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	45
8.1 Отключение осушителя	45
8.2 Утилизация и вторичная переработка	45
8.3 Директива RAEE (действительно для стран ЕС)	45
9. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	46
9.1 Обнаружение неисправностей.....	46
10. ГАБАРИТНЫЕ	47
11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС	53

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Предварительные сведения

Воспроизведение, полное или частичное, данного документа без предварительно полученного письменного разрешения Condair Group AG запрещено.

Оборудование, описанное в данном документе, предназначено для использования исключительно в целях, указанных в данном документе, и в соответствии с требованиями и рекомендациями, указанными в данном документе.

Condair Group AG не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный по причине неправильных монтажа, настройки, обслуживания или эксплуатации.

Запрещается использование оборудования в целях, отличных от указанных в данном документе.

Данный документ носит исключительно справочный характер и не может носить договорной характер с третьими лицами.

Condair Group AG проводит политику постоянного совершенствования своей продукции и оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и содержание данного документа в любой момент без предварительного уведомления и без обязательств по обновлению уже выпущенного оборудования.

1.2 Назначение и содержание данной инструкции

Данная инструкция содержит информацию по подбору, монтажу, эксплуатации и обслуживанию оборудования.

Она соответствует требованиям европейского законодательства и действующих на момент ее выпуска технических стандартов.

В инструкции содержится вся необходимая для предотвращения наиболее вероятного неправильного использования оборудования информация.

1.3 Хранение инструкции

Данную инструкцию необходимо хранить в пыле- и влагозащищенном месте, легкодоступном для эксплуатационного персонала.

При передаче оборудования другому владельцу инструкцию необходимо передать вместе с оборудованием.

1.4 Обновление инструкции

Рекомендуется использовать последнюю доступную версию данной инструкции. При наличии обновлений их необходимо прикладывать к инструкции.

Получить последнюю версию инструкцию можно у местного представителя компании-производителя.

1.5 Использование инструкции



Данная инструкция является неотъемлемой частью осушителя.

До выполнение любых действий с осушителем, особенно работ по перемещению, погрузке и разгрузке, монтажу, обслуживанию или демонтажу оборудования, необходимо тщательно изучить содержание инструкции.

Действия с повышенным риском обозначены в данной инструкции специальными символами, описанными далее.

1.6 Возможные риски

Несмотря на то, что описанное в инструкции оборудование было разработано с учетом минимизации возможных рисков для взаимодействующих с ним людей, полностью исключить вероятность подобных рисков технически невозможно. Поэтому необходимо строго соблюдать требования данной инструкции, в том числе отмеченные символами, указанными ниже:

Источник опасности	Опасность	Причина ущерба	Меры предосторожности
Теплообменники	Мелкие порезы	Прямой контакт	Избегать прикосновений, носить защитные перчатки
Вентилятор и решетка вентилятора	Порезы, повреждения глаз, переломы	Попадание острых предметов в работающий вентилятор через защитную решетку	УстраниТЬ возможность попадания острых предметов в вентилятор
Внутренние узлы: компрессоры и трубы под давлением	Ожоги	Прямой контакт	Избегать прикосновений, носить защитные перчатки
Внутренние узлы: электрические кабели и металлические детали	Поражение электрическим током, ожоги	Дефектная электроизоляция, прикосновение к металлическим деталям под напряжением	Защита силовых кабелей, заземление металлических деталей
Кожух осушителя	Отравление, ожоги	Пожар из-за короткого замыкания или перегрева	Сечение кабелей и параметры предохранителей должны соответствовать действующим нормам
Предохранительный клапан низкого давления	Отравление, ожоги	Выброс хладагента во время обслуживания по причине повышенного давления испарения	Проверить давление испарения перед выполнением работ. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ также защищают от утечек газа через предохранительный клапан. Выход этого клапана должен быть направлен так, чтобы исключить ущерб вследствие выброса газа.
Предохранительный клапан высокого давления	Отравление, ожоги, потеря слуха	Срабатывание предохранительного клапана	По возможности следует держать клапан фреонового контура закрытым; необходимо тщательно проверять давление конденсации и использовать все необходимые СИЗ. СИЗ также защищают от утечек газа через предохранительный клапан. Выход этого клапана должен быть направлен так, чтобы исключить причинение ущерба вследствие выброса газа.
Агрегат в целом	Пожар снаружи	Пожар вследствие природных бедствий или воспламенения оборудования поблизости	Наличие необходимых противопожарных средств
Агрегат в целом	Взрывы, травмы, ожоги, отравление вследствие природных бедствий или землетрясения	Поломки вследствие природных бедствий или землетрясения	Наличие электрических (индукторов и предохранителей) и механических (специальных якорей или виброопор) защитных устройств.

1.7 Используемые символы

Символы безопасности, используемые в соответствии с требованиями ISO 3864-2:



ЗАПРЕЩЕНО

Черный символ внутри перечеркнутого красного круга означает, что данное действие выполнять нельзя.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Черный символ в сочетании с желтым треугольником с черной рамкой означает возможную опасность.



ТРЕБУЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ

Белый символ в синем круге означает, что для устранения опасности нужно выполнить действие.

Символы безопасности, используемые в соответствии с требованиями ISO 3864-2:



Графический символ «Предупреждение» в сочетании с дополнительной информацией (текстовой или графической).

1.8 Используемые символы безопасности



ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ

Необходимо тщательно соблюдать все требования, отмеченные этим символом. В противном случае может возникнуть опасная ситуация, в которой могут пострадать люди.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Необходимо тщательно соблюдать все требования, отмеченные этим символом. Символ указывает на возможный риск поражения электрическим током.



ПОДВИЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Символ указывает на подвижные детали оборудования, которые могут представлять опасность.



НАГРЕТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Символ указывает на нагретые поверхности, которые могут представлять опасность.



ОСТРЫЕ КРОМКИ

Символ указывает на детали оборудования, о которые можно порезаться.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Символом отмечены точки подключения заземления.



ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

Внимательно изучите инструкцию к оборудованию до начала выполнения любых работ.



МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕРАБОТКИ



Осушители нельзя использовать в следующих случаях:

- в сильно запыленной или взрывоопасной атмосфере;
- при наличии вибраций в месте установки;
- при наличии сильных электромагнитных полей в месте установки;
- в агрессивных средах.

1.10 Заводская табличка

На каждом осушителе размещена заводская табличка с основной информацией об агрегате.

Внешний вид таблички может отличаться от приведенного ниже. Информация об электрооборудовании, не указанная на заводской табличке, приводится на электросхемах.

Пример заводской таблички:



condair Manufacturer: PD322111 **CE**

Condair Group AG
Gwaltstrasse 17
8808 Pfäffikon
Switzerland

1DC0.075S-2 Modello Model	123456 Matricola Serial number		
1 Categoria PED PED Category	8/2017 Data di fabbricazione Manufacture date		
R410A Tipo refrigerante Refrigerant type	2 Gruppo fluido Fluid group	2088 GWP	
c1 0,55 Kg C3	c2 C4	1,15 ton CO ₂ Equivalente CO ₂ Equivalent	
230V-1ph-50Hz Tensione-Fasi-Frequenza Voltage-Phases-Frequency		5.5 A F.L.A. (A)	1.2 kW F.L.I. (kW)
LATO BASSA PRESSIONE LOW PRESSURE SIDE		LATO ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE SIDE	
22 bar PS		42 bar PS	
-30 °C Min Temperatura di progetto Design temperature	+130 °C Max	-30 °C Min Temperatura di progetto Design temperature	+130 °C Max
85 Kg Peso a vuoto Weight			
<small>Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto Contains fluorinated greenhouse gasses covered by the Kyoto protocol</small>			



Запрещается снимать заводскую табличку с агрегата.



2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Предупреждение: потенциально опасные токсичные вещества

2.1.1 Тип используемого хладагента: R410A

- Дифторометан (HFC-32), 50% (по массе), № CAS: 000075-10-5.
- Пентафтороэтан (HFC-125), 50% (по массе), № CAS: 000354-33-6.

2.1.2 Тип используемого масла

Полиэфирное масло. См. информацию на заводской табличке компрессора.



Более подробная информация о характеристиках хладагента и масла, используемых в осушителе, приводится в документации производителей хладагента и масла.

Основная информация об экологической безопасности, касающаяся типов используемых жидких хладагентов.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: тщательно изучите информацию об экологической безопасности и последующие инструкции.

2.1.3 Стойкость и способность к разложению

Используемые хладагенты относительно быстро разлагаются в нижних слоях атмосферы (в тропосфере). Продукты разложения обладают высокой дисперсностью и, следовательно, распространяются в очень низких концентрациях. Они не влияют на образование фотохимического смога и не относятся к категории летучих органических соединений (ЛОС) согласно положениям ЕЭК ООН. Компоненты хладагентов R407C (R32, R125) не разрушают озоновый слой. Применение этих веществ регулируется Монреальским протоколом (редакция 1992 г.) и директивой ЕС № 2037/2000 от 29 июня 2000 г.

2.1.4 Воздействие выбросов

Выбросы в атмосферу данного продукта не образуют долговременное загрязнение.

2.1.5 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала

Необходимо использовать защитную одежду и перчатки, а также средства защиты глаз и лица.

2.1.6 Предельно допустимые концентрации на рабочем месте

R410A

HFC-32: среднесменный показатель воздействия (TWA) – 1000 ppm;

HFC-125: TWA – 1000 ppm

2.2 Правила обращения с хладагентом



Пользователи и технический персонал должны быть надлежащим образом проинформированы о возможных рисках при обращении с потенциально токсичными веществами. Несоблюдение этих указаний может привести к травмированию персонала или к повреждению оборудования.

2.3 Предотвращение вдыхания паров высокой концентрации

Концентрацию хладагента в атмосфере следует минимизировать и поддерживать на уровне ниже предельно допустимой концентрации на рабочем месте. Пары хладагента тяжелее воздуха, они могут скапливаться в опасных концентрациях у поверхности пола, где интенсивность вентиляции значительно ниже. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию помещения. Необходимо избегать контакта хладагента с открытым огнем и горячими поверхностями, поскольку при этом могут образовываться токсичные и ядовитые продукты разложения. Необходимо избегать попадания жидкого хладагента в глаза или на кожу.

2.4 Меры безопасности в случае аварийной утечки хладагента

Во время ликвидации утечки необходимо использовать средства индивидуальной защиты (например, респираторы).

Изолируйте источник утечки, если это безопасно. В случае утечки небольшого количества хладагента и при наличии надлежащей вентиляции дождитесь испарения хладагента. В случае серьезной утечки обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения.

Соберите разлитую жидкость с помощью песка, земли или других абсорбирующих материалов.

Не допускайте попадания хладагента в дренажные и канализационные каналы или в подвалы, поскольку при этом могут образовываться паровые пробки.

2.5 Основная информация о токсичности используемых жидким хладагентов.

2.5.1 Вдыхание

Высокие концентрации паров хладагента в атмосфере могут вызвать анестетический эффект с возможной потерей сознания. Длительное воздействие паров может привести к аритмии сердца и к внезапной смерти. Высокие концентрации паров могут стать причиной асфиксии вследствие снижения содержания кислорода в воздухе.

2.5.2 Попадание на кожу

Попадание брызг на кожу может вызывать обморожение. Это может оказаться не опасно, если кожу тщательно протереть. Частое или длительное воздействие хладагента может привести к пересыханию, растрескиванию и раздражению кожи.

2.5.3 Попадание в глаза

Попадание брызг в глаза может вызывать обморожение.

2.5.4 Попадание внутрь

Маловероятно, но может вызывать обморожение.

2.6 Меры первой помощи



Необходимо строго следовать предупреждениям и выполнять процедуры оказания первой помощи, описанные далее.

2.6.1 Вдыхание

Переместите пострадавшего от источника воздействия, согрейте его/ее и оставьте его/ее в состоянии покоя. При необходимости дайте кислород. В случае остановки дыхания или ослабления дыхания сделайте искусственное дыхание. В случае остановки сердца сделайте непрямой массаж сердца. Вызовите скорую помощь.

2.6.2 Попадание на кожу

При попадании хладагента на кожу немедленно промойте ее теплой водой. Согрейте поврежденные ткани водой. Снимите загрязненную одежду. Одежда может прилипнуть к коже в случае обморожения. Если появляется раздражение, припухлость или волдыри, обратитесь за медицинской помощью.

2.6.3 Попадание в глаза

Немедленно промойте глаза специальной жидкостью или чистой водой, не закрывая веки; промывайте глаза в течение минимум десяти минут. Вызовите скорую помощь.

2.6.4 Попадание внутрь

Не вызывайте рвоту. Если пострадавший находится в сознании, он/она должен прополоскать рот водой; дайте ему/ей выпить 200 – 300 мл воды. Незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

2.6.5 Дополнительная медицинская помощь

Устраните симптомы и выполните предписанные процедуры. Не вводите адреналин или другие симпатомиметические средства, это может привести к сердечной аритмии.

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

3.1 Общее описание

Осушители серии Condair DC предназначены для регулирования уровня влажности воздуха или предотвращения конденсации влаги. Их можно использовать в архивах, гладильных комнатах, книжных магазинах, сыроваренных фабриках, подвалах и других помещениях с высокой влажностью воздуха. В серию входят 6 типоразмеров с производительностью осушения от 263 до 940 л/сутки. Продуманная конструкция обеспечивает удобный доступ к внутренним узлам агрегата, что снижает стоимость обслуживания и ремонта оборудования. В стандартную комплектацию осушителей входят электромагнитные клапаны подачи горячего парообразного хладагента, служащие для оттаивания испарителя в тяжелых условиях работы.

Исполнение с регулированием температуры: агрегаты оснащены выносным конденсатором, используются при необходимости одновременного управления температурой и влажностью. В режиме осушения активируется встроенный конденсатор, происходит осушение и нагрев воздуха в помещении. В режиме охлаждения активируется выносной конденсатор, происходит осушение и охлаждение воздуха в помещении.

3.1.1 Рама

Рама осушителя изготовлена из оцинкованной толстостенной стали и окрашена полиуретановым порошковым составом, повышающим срок службы оборудования в агрессивных средах. Самонесущая рама состоит из съемных панелей. Во всех осушителях устанавливается дренажный поддон из ПВХ. Нижняя и передняя панели окрашены в цвет RAL 9006.

3.1.2 Фреоновый контур

Фреоновый контур состоит из компонентов ведущих мировых производителей; сварные швы отвечают требованиям ISO 97/23. В контуре используется хладагент R410A. В состав фреонового контура входят: капиллярная трубка, ниппельные сервисные клапаны и предохранительный клапан (в соответствии с требованиями к сосудам под давлением). Все осушители комплектуются электромагнитными клапанами системы оттаивания испарителя. Также все агрегаты оснащены клапанами подачи горячего газа для цикла.

3.1.3 Компрессоры

В осушителе используются винтовые компрессоры с защитой от перегрева, установленной в обмотку двигателя. Компрессор установлен на резиновых виброопорах и в стандартной комплектации оснащен шумоизолирующим кожухом. Доступ к компрессору для обслуживания осуществляется через переднюю панель осушителя.

3.1.4 Конденсатор и испаритель

Конденсаторы и испарители изготовлены из медных трубок с алюминиевым оребрением.

Для защиты от коррозии испарители окрашены эпоксидным порошковым составом.

Диаметр медных трубок: 3/8"; толщина алюминиевых ребер: 0,1 мм. Для улучшения теплоотдачи трубы механически запрессованы в алюминиевые ребра. Геометрические характеристики теплообменников обеспечивают низкое падение напора воздушного потока и позволяют использовать низконапорные малошумные вентиляторы. В стандартной комплектации все осушители оснащены дренажными поддонами из ПВХ и датчиками температуры для предотвращения обмерзания теплообменников.

3.1.5 Вентиляторы

Центробежные вентиляторы, использующиеся в агрегатах, изготовлены из оцинкованной стали. Вентиляторы статически и динамически сбалансированы. Они имеют 2 скорости вращения, оснащены встроенной защитой от перегрева и непосредственно соединяются с двигателем. Степень защиты электродвигателя: IP54.

3.1.6 Воздушный фильтр

Сменные фильтры изготовлены из синтетического рифленого материала, не накапливающего статический заряд. Класс эффективности: ePM10 50% (16890:2017).

3.1.7 Микропроцессорное управление

В стандартную комплектацию осушителей входит система микропроцессорного управления со следующими функциями: управление компрессором по таймеру, автоматический запуск цикла оттаивания, управление аварийными сигналами. Режим работы, текущая уставка и аварийные сообщения отображаются на ЖК-дисплее.

3.1.8 Электрошкаф

Коммутационная плата агрегата отвечает требованиям норм CEE 73/23 и 89/336 по электромагнитной совместимости. Для доступа к плате необходимо перевести главный выключатель в положение «Выкл.» и снять переднюю панель осушителя. В стандартную комплектацию также входят: вводный выключатель, магнитные термореле, автоматические выключатели в цепи управления, контакторы для подключения компрессора и вентилятора. На коммуникационной плате расположены беспотенциальные контакты для удаленного включения/выключения агрегата и сигнализации об аварии.

3.1.9 Выносной конденсатор

Выносной конденсатор состоит из медных трубок диаметром 3/8" с алюминиевым оребрением толщиной 0,1 мм; для улучшения теплоотдачи трубы механически запрессованы в оребрение. Такая конструкция обладает низким сопротивлением воздушному потоку, что позволяет использовать вентиляторы с низкой скоростью вращения и низким уровнем шума. Осевые вентиляторы с алюминиевыми лопатками и защитными решетками соединяются с двигателями напрямую. Класс защиты двигателей: IP54. Давление конденсации автоматически подстраивается системой управления под изменения наружной температуры.

3.1.10 Контрольно-измерительные приборы и защитные устройства

В комплект поставки осушителя входят следующие контрольно-измерительные приборы и защитные устройства: термостат защиты от обмерзания, подающий сигнал на запуск цикла оттаивания; реле высокого давления с автоматическим сбросом; защита компрессора по высокой температуре.

3.1.11 Исполнение Z

Агрегаты в исполнении Z оснащаются выносным конденсатором, который подключается к фреоновому контуру осушителя. Использование выносного конденсатора позволяет регулировать как влажность, так и температуру воздуха. Для правильной работы системы необходимо дополнительно установить выносные термостат и гигростат.

3.1.12 Заводские испытания

Все агрегаты поставляются полностью собранными на заводе-изготовителе (с выполненными внутренними подключениями); после выполнения тестов на герметичность оборудование тщательно просушено и заправлено хладагентом R410A. Перед отгрузкой агрегаты проходят испытания на работоспособность. Оборудование отвечает требованиям европейских директив, маркируется знаком CE и имеет все необходимые декларации и сертификаты соответствия.

3.2 Принадлежности

3.2.1 Электронный датчик температуры и влажности (RGDD)

Встроенный электронный датчик температуры и влажности.

3.2.2 Панель удаленного управления (PCRL)

Панель можно смонтировать на расстоянии до 50 м от осушителя; она дублирует все функции встроенной панели. Подключение осуществляется двухжильным кабелем сечением 0,5 мм².

3.2.3 Плата интерфейса RS485 (INSE)

Плата позволяет подключать к осушителю различные устройства по протоколу Modbus.

3.2.4 Напорный EC-вентилятор (V1CE)

Высокопроизводительный центробежный вентилятор двустороннего всасывания с наклоненными вперед лопатками напрямую подключен к электродвигателю. Рабочее колесо и спиральный кожух вентилятора изготовлены из оцинкованной толстостенной стали и окрашены полиуретановым порошковым составом, повышающим срок службы оборудования в агрессивных средах. Вентилятор оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с внешним ротором; обмотки двигателя эффективно охлаждаются, отсутствуют потери мощности на шкивах и ременных передачах. Вентиляторы статически и динамически сбалансированы по классу 6,3 в соответствии с требованиями ISO1940. Электродвигатель оснащен отдельным электронным коммутатором, устройством регулирования скорости 0–10 В и устройством защиты от перегорания (при значительном снижении электромощности); степень защиты кожуха – IP54; возможно управление по протоколу Modbus RTU.

3.2.5 Воздушный фильтр с рамой, используется для монтажа в воздуховод (FARC)

Соответствует классу эффективности; фильтр можно вытащить сбоку.

3.2.6 Резиновые виброизолирующие прокладки (KAVG)

Агрегат можно установить на виброизолирующие прокладки для снижения передачи вибраций и шума на перекрытия здания.

3.2.7 Рама из нержавеющей стали (INOX) (внутренний блок)

Повышает долговечность оборудования в присутствии агрессивных веществ. Самонесущая рама изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, съемные панели упрощают доступ к внутренним узлам для обслуживания. Все винты и заклепки также изготовлены из нержавеющей стали.

3.3 Technical data

DC N		270	350	450	550	750	950
Производительность осушения при 30°C - 80%	л/сутки	263,1	340,2	418,8	566,8	751,1	939,3
Производительность осушения при 30°C - 60%	л/сутки	185,1	262,3	336,3	425,0	596,4	759,7
Производительность осушения при 27°C - 60%	л/сутки	161,4	233,5	302,0	375,7	534,3	680,3
Производительность осушения при 20°C - 60%	л/сутки	111,4	168,5	223,9	267,1	391,0	501,0
Производительность осушения при 10°C - 70%	л/сутки	75,6	118,3	160,9	180,2	269,8	349,6
Полная холодопроизводительность (30°C-80%-наружн. 35°C)	кВт	12,93	16,96	19,83	25,57	35,56	43,17
Явная холодопроизводительность (30°C-80% - наружн. 35°C)	кВт	4,48	5,91	7,20	8,80	12,45	15,50
Максимальная потребляемая мощность при 30°C/80%	кВт	4,38	5,69	9,04	10,09	15,52	20,01
Макс. потребляемая мощность	кВт	6,3	7,8	9,8	14,0	18,9	22,9
Максимальный потребляемый ток	А	11,0	14,0	18,2	25,6	34,4	44,1
Потребляемый ток	А	46,0	59,0	77,0	93,0	114,0	159,0
Расход воздуха, внутр. блок	м³/ч	3500	4200	4200	5500	7000	8500
Расход воздуха, наружн. блок	м³/ч	7500	7100	6700	15000	14200	21300
Располагаемый статический напор	Па	50÷150	50÷150	50÷150	50÷150	50÷150	50÷150
Тип/объем хладагента		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество хладагента	кг	6,0	5,0	5,5	10,0	14,8	12,0
Потенциал глобального потепления (GWP)		2088	2088	2088	2088	2088	2088
Эквивалент CO ₂	t	12,52	10,44	11,48	20,88	30,90	25,05
Уровень звуковой мощности ⁽¹⁾	дБ(А)	70	71	71	73	73	73
Уровень звукового давления ⁽²⁾	дБ(А)	63	64	64	66	66	66
Уровень звукового давления ⁽³⁾	дБ(А)	39	41	40	40	42	43
Электропитание	B/ ф./Гц	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50

Значения параметров измерены следующих условиях:

(1) Значение измерено в соответствии с требованиями ISO 9614, статический напор вентилятора: 50 Па.

(2) Значение измерено на открытом пространстве на расстоянии 1 м от агрегата, в соответствии с требованиями ISO 9614, статический напор вентилятора: 50 Па.


(3) Значение измерено на открытом пространстве на расстоянии 10 м от агрегата, в соответствии с требованиями ISO 9614, статический напор вентилятора: 50 Па.




Данные по хладагенту могут быть изменены без предварительного уведомления; необходимо уточнить данные по заводской табличке на агрегате.

3.3.1 Вентиляторы переменного тока (стандартная комплектация - внутренний блок)


DC 270N

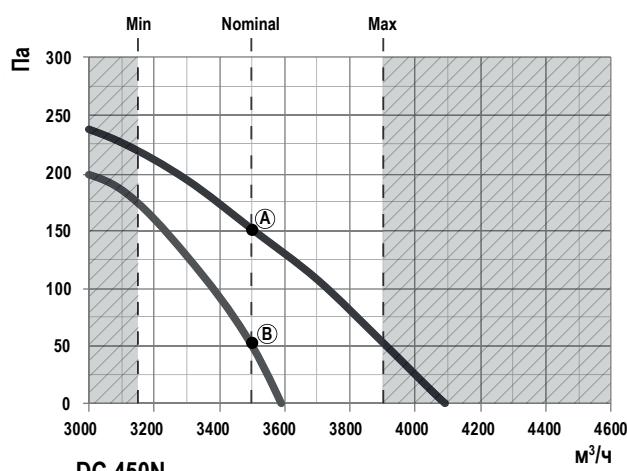


DC 350N

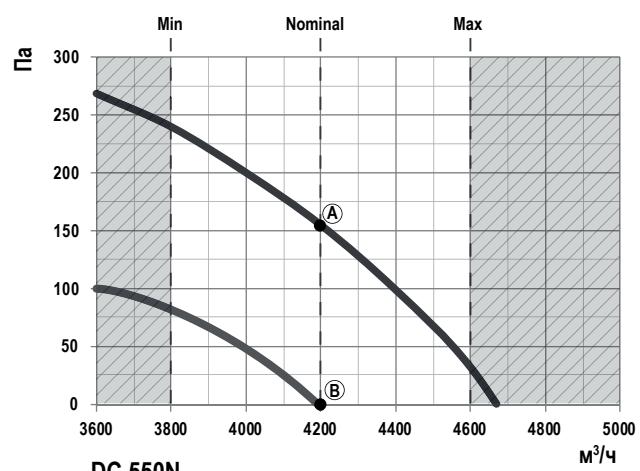


DC 450N

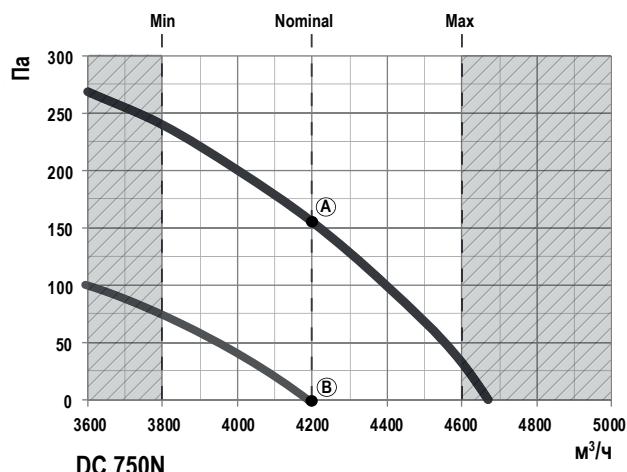


DC 550N

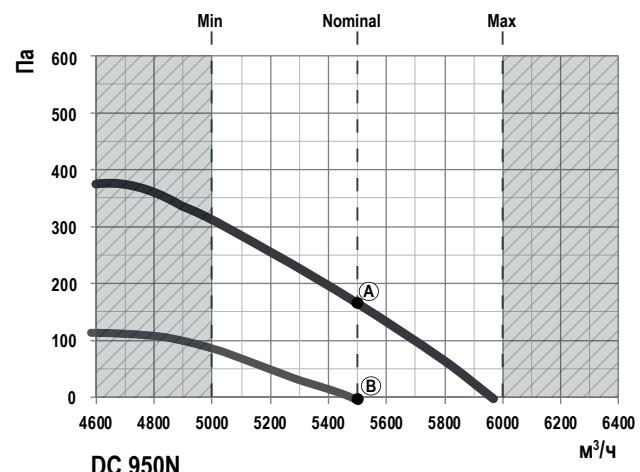

DC 750N

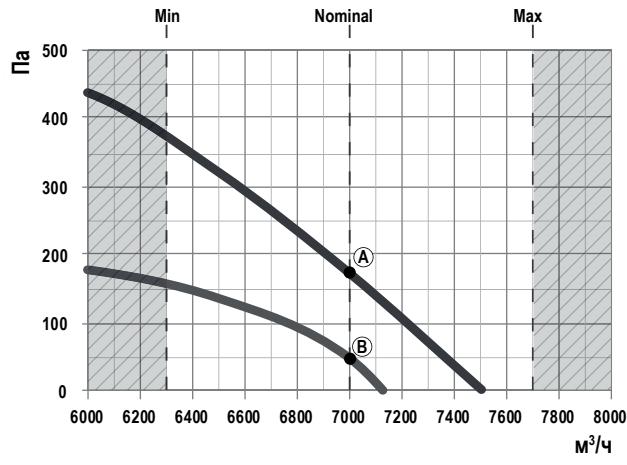

DC 950N


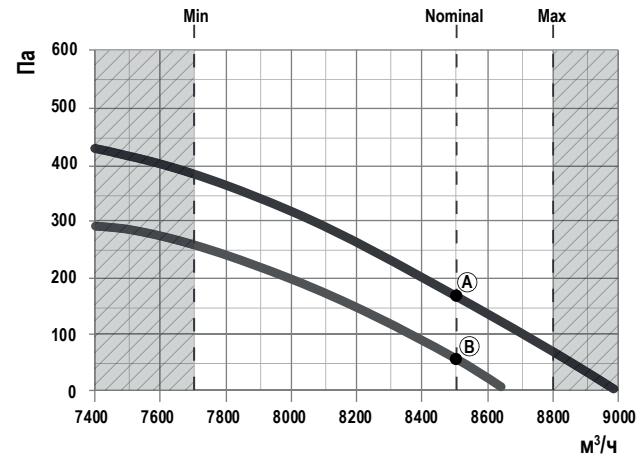


		270	350	450	550	750	950	
A (высокая скорость)	Потребляемая мощность	кВт	0,73	1,36	1,36	1,53	3,30	3,80
	Потребляемый ток	А	1,50	2,80	2,80	3,60	5,50	6,70
B (средняя скорость)	Потребляемая мощность	кВт	0,68	0,73	0,73	1,18	3,10	3,60
	Потребляемый ток	А	1,40	1,50	1,50	2,20	5,20	6,40



Расход воздуха через осушитель должен быть близок к номинальному значению. Максимально допустимое отклонение – 10%.

3.3.2 EC-вентилятор (VECE) (опция - внутренний блок)

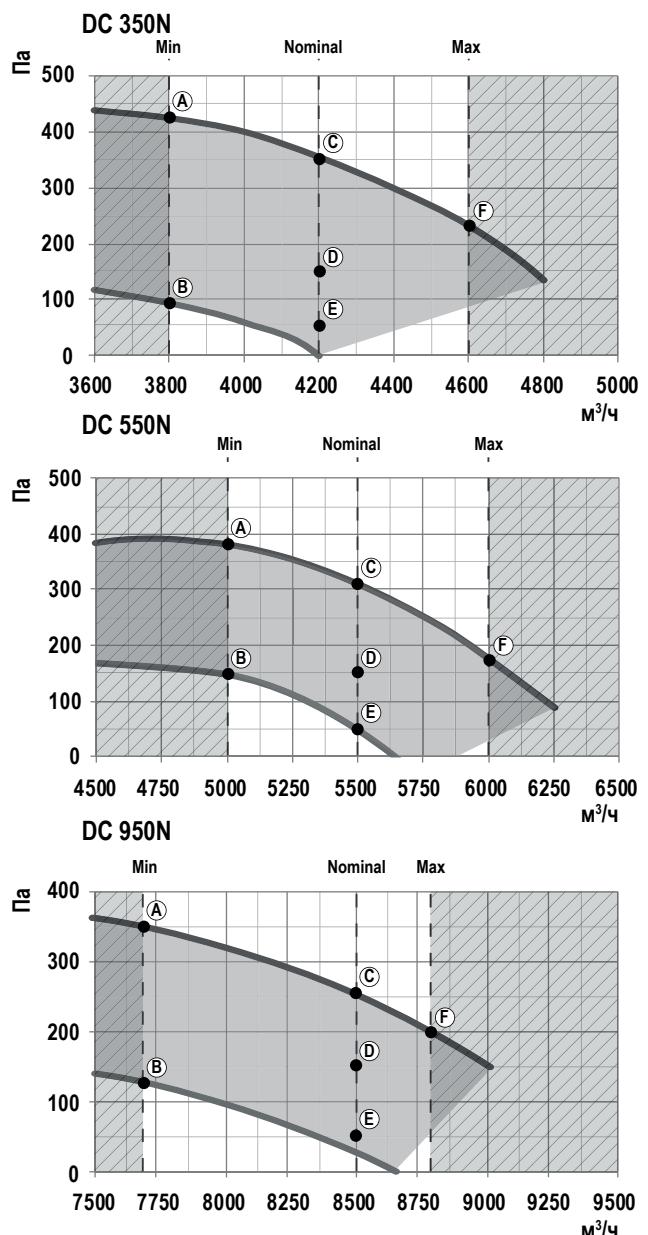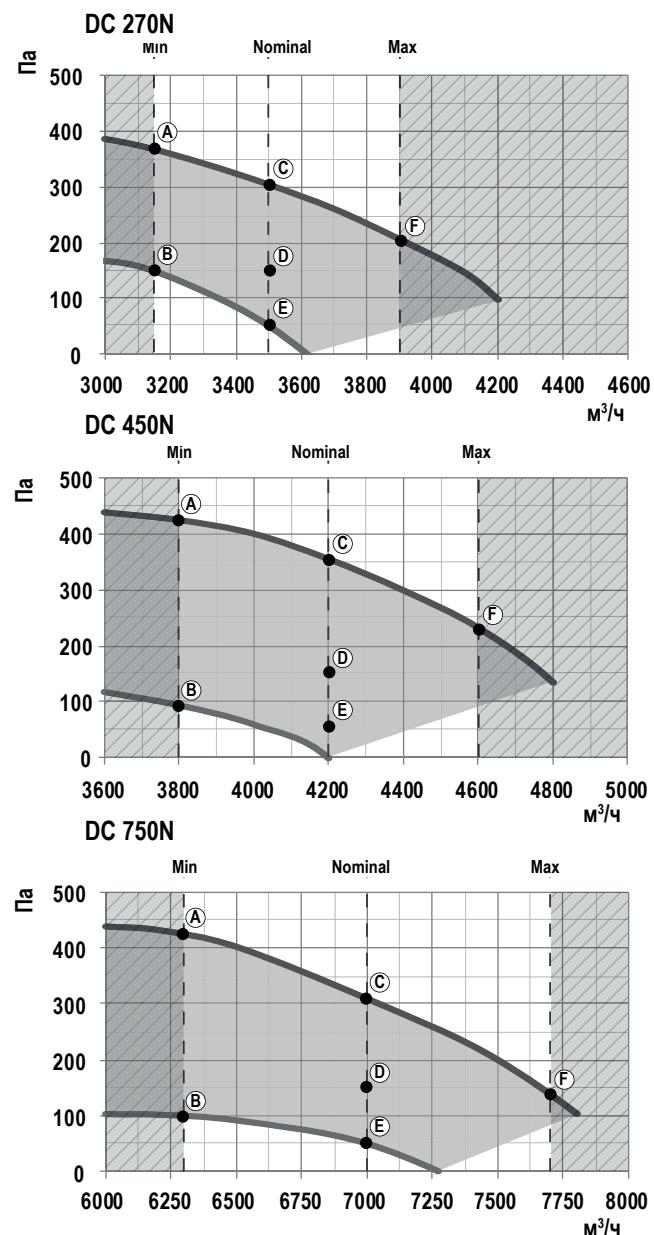

Электрические характеристики

	270		350		450		550		750		950	
	кВт	A										
A	0,76	3,30	1,11	4,80	1,11	4,80	1,53	2,70	2,34	3,90	3,16	5,10
B	0,46	2,00	0,55	2,40	0,55	2,40	0,95	1,70	1,48	2,60	2,42	4,10
C	0,75	3,20	1,16	5,00	1,16	5,00	1,53	2,70	2,43	4,00	3,52	5,60
D	0,55	2,40	0,78	3,30	0,78	3,30	1,07	2,06	2,04	3,44	3,14	5,07
E	0,44	1,90	0,62	2,70	0,62	2,70	0,92	1,69	1,70	3,01	2,75	4,57
F	0,73	3,10	1,14	4,90	1,14	4,90	1,49	2,60	2,42	4,10	3,60	5,70




Расход воздуха через осушитель должен быть близок к номинальному значению. Максимально допустимое отклонение – 10%.

3.3.3 Микропереключатели вентилятора (для опции VECE - внутренний блок)


Скорость вращения EC-вентиляторов регулируется с помощью микропереключателей. Первичная настройка микропереключателей выполняется на заводе-изготовителе, но при необходимости эту настройку можно изменить на месте. Упрощенно, перевод микропереключателя на одну позицию вперед или назад приводит к увеличению или уменьшению располагаемого статического напора примерно на 30–50 Па при номинальном расходе воздуха.



Агрегаты настраиваются на заводе-изготовителе на работу при номинальном расходе воздуха и располагаемом статическом давлении 150 Па.

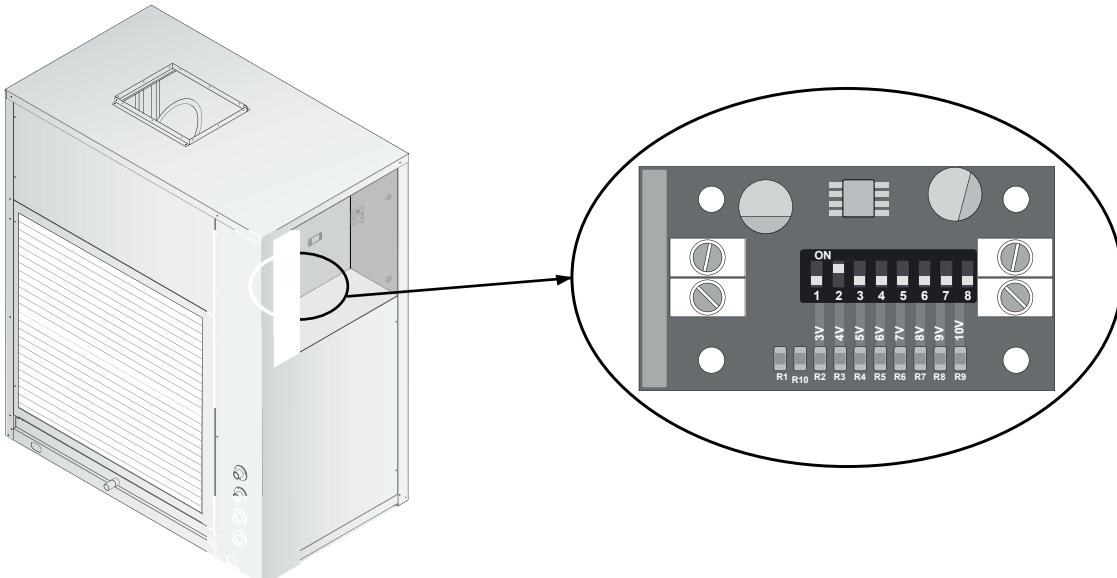

3.3.4 Настройка скорости вращения вентилятора

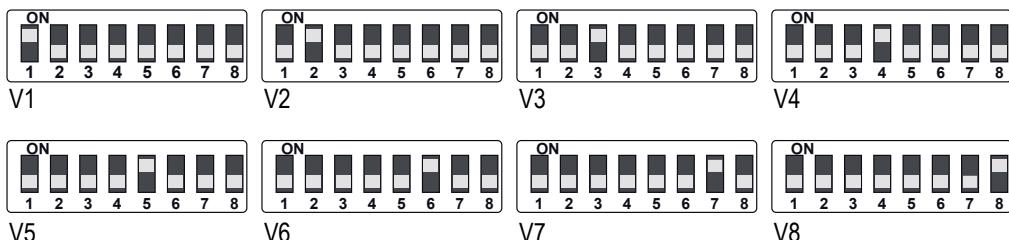


V1 = Мин. скорость V8 = Макс. скорость




Изменение скорости вращения вентилятора на минимальную (1 или 2) должно выполняться с разрешения ответственных специалистов, поскольку работа осушителя при малой скорости вращения вентилятора может привести к сбою в работе или даже к повреждению агрегата.

ПРАВИЛЬНО





НЕПРАВИЛЬНО



При выборе конкретной скорости вращения рекомендуется регулировать один микропереключатель. Перемещение двух и более микропереключателей может привести к неправильным параметрам питания в цепи и, соответственно, к сбою в работе или повреждению агрегата.

3.4 Условия эксплуатации

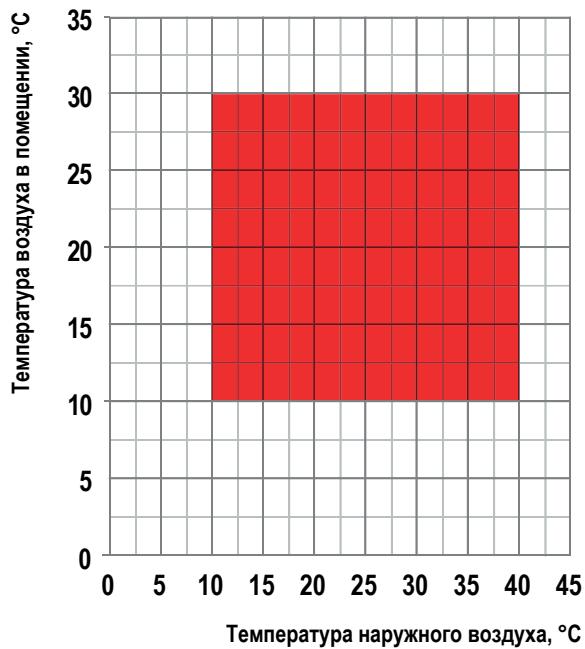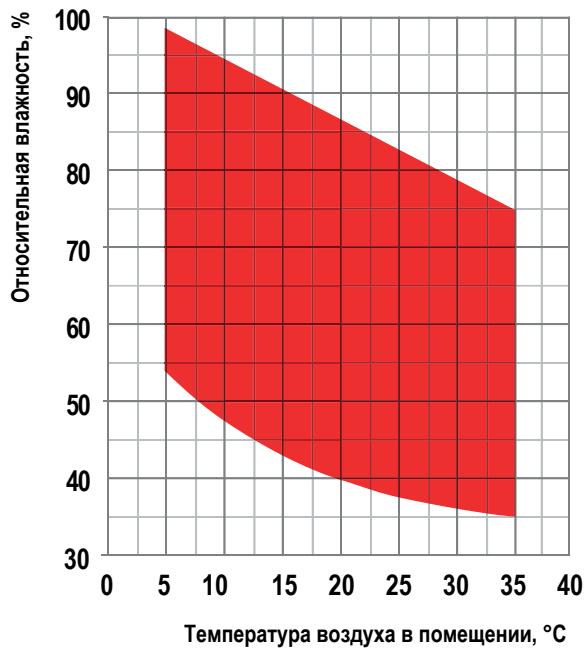

Условия эксплуатации осушителей ДОЛЖНЫ соответствовать данным на диаграммах (см. выше); работа осушителей при других условиях может привести к аннулированию гарантии. Обратитесь к представителю производителя за подробной информацией.



Осушитель предназначен для установки за подвесной потолок или в отапливаемом техническом помещении. Агрегаты ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать вне помещений или в неотапливаемых технических помещениях (например, чердаках), поскольку при низких температурах воздуха внутри кожуха может образоваться конденсат.



Осушители не предназначены для работы в запыленных помещениях и при очень низких или очень высоких температурах. Также они не предназначены для работы в коррозионной атмосфере. Для получения более подробной информации обратитесь к поставщику

3.5 Шумовые показатели

Модель	Шумовые показатели								Lw	Lp1		
	Полоса частот (Гц)											
	63	125	250	500	1К	2К	4К	8К				
	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ(A)		
270	83,1	74,3	68,2	66,7	65,6	60,2	56,8	47,7	83,9	70	63	
350	84,1	75,3	69,2	67,7	66,6	61,2	57,8	48,7	84,9	71	64	
450	84,1	75,3	69,2	67,7	66,6	61,2	57,8	48,7	84,9	71	64	
550	86,1	77,3	71,2	69,7	68,6	63,2	59,8	50,7	86,9	73	66	
750	86,1	77,3	71,2	69,7	68,6	63,2	59,8	50,7	86,9	73	66	
950	86,1	77,3	71,2	69,7	68,6	63,2	59,8	50,7	86,9	73	66	

Модель	Шумовые показатели								Lw	Lp2		
	Полоса частот (Гц)											
	63	125	250	500	1К	2К	4К	8К				
	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ	дБ(A)		
270	59,1	50,3	44,2	42,7	41,6	36,2	32,8	23,7	59,9	46	39	
350	61,1	52,3	46,2	44,7	43,6	38,2	34,8	25,7	61,9	48	41	
450	60,1	51,3	45,2	43,7	42,6	37,2	33,8	24,7	60,9	47	40	
550	60,1	51,3	45,2	43,7	42,6	37,2	33,8	24,7	60,9	47	40	
750	62,1	53,3	47,2	45,7	44,6	39,2	35,8	26,7	62,9	49	42	
950	63,1	54,3	48,2	46,7	45,6	40,2	36,8	27,7	63,9	50	43	

Lw: значение измерено в соответствии с требованиями ISO 9614, статический напор вентилятора: 50 Па.

Lp1: значение измерено на открытом пространстве на расстоянии 1 м от агрегата, коэффициент направления Q = 2 в соответствии с требованиями ISO 9614, fan with available static pressure 50 Pa.

Lp2: значение измерено на открытом пространстве на расстоянии 10 м от агрегата, коэффициент направления Q = 2 в соответствии с требованиями ISO 9614, fan with available static pressure 50 Pa.

3.6 Предохранительные устройства

3.6.1 Реле высокого давления

Сигнал реле высокого давления останавливает работу осушителя, если давление нагнетания компрессора превышает заданное значение. Перезапуск выполняется автоматически после того, как давление нагнетания окажется ниже установленного значения на определенную величину.

3.6.2 Термостат оттаивания

Устройство подает на контроллер сигнал о необходимости запуска цикла оттаивания. После запуска цикла термостат передает сигнал о возможности завершения оттаивания.

3.6.3 Оттаивание теплообменника

Замерзание влаги на теплообменнике снижает расход воздуха через теплообменник, уменьшает площадь теплоотдачи и, соответственно, снижает производительность осушителя и может привести к повреждению узлов агрегата. Все осушители Condair DC в стандартной комплектации оснащены функцией автоматического оттаивания теплообменника. Запуск функции выполняется по сигналу датчика (термостата оттаивания), установленного на испарителе. При необходимости выполнения оттаивания система управления останавливает работу компрессора; при этом вентилятор продолжает вращаться. После завершения оттаивания система управления запускает компрессор с небольшой задержкой, необходимой для полной просушки теплообменника.

4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Общие рекомендации и используемые символы



До выполнения любых работ с оборудованием эксплуатационный персонал должен пройти соответствующее обучение. Также необходимо заранее тщательно изучить содержание данной инструкции.



Любые работы по техническому обслуживанию оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые навыки и допуски в соответствии с действующим нормами.



Монтаж и техническое обслуживание оборудования должны соответствовать требованиям действующих норм и правил.



Не следует без необходимости прикасаться к оборудованию; следует избегать попадания посторонних предметов в движущиеся части осушителя.

4.2 Рекомендации по охране труда и технике безопасности



На рабочем месте необходимо поддерживать чистоту и порядок; не должно быть помех для свободного перемещения. На рабочем месте необходимо предусмотреть достаточное освещение. Недостаточное или избыточное освещение может привести к нежелательным последствиям.



Рабочее место должно надлежащим образом вентилироваться; в доступном месте должны находиться респираторы, соответствующие требованиям действующих норм.

4.3 Средства индивидуальной защиты



При эксплуатации и проведении технического обслуживания технический персонал должен использовать средства индивидуальной защиты, перечисленные ниже:



Защитная обувь



Защитные очки



Защитные перчатки



Защита органов дыхания



Шумозащитные наушники

4.4 Приемка оборудования

При выполнении монтажа и обслуживания оборудования необходимо строго следовать указаниям данной инструкции и информации на корпусе осушителя и выполнять все необходимые меры предосторожности. Несоблюдение этих требований может привести к возникновению потенциально опасной ситуации. После получения оборудования необходимо проверить отсутствие на нем механических повреждений. При обнаружении механических повреждений необходимо сделать соответствующую пометку в отгрузочных документах. Также необходимо в течение установленного срока уведомить о факте повреждения компании-перевозчика. Серьезные повреждения необходимо описать в письменном заявлении.

До приемки оборудования необходимо проверить:

- отсутствие механических повреждений на оборудовании или упаковке;
- соответствие товаров накладной.

Действия в случае обнаружения повреждений

- Указать повреждения в отгрузочных документах.
- В течение установленного срока уведомить о факте повреждения компании-перевозчика. По истечении установленного срока жалобы приниматься не будут.
- В случае серьезных повреждений необходимо составить подробный письменный отчет.

4.5 Хранение оборудования

Оборудование следует хранить в помещении или под навесом, желательно – в заводской упаковке. Ключи для доступа к электрошкафу необходимо передать ответственному лицу под роспись.

4.5.1 Транспортировка

Транспортировка оборудования должна выполняться специализированной компанией; характеристики транспортного средства должны обеспечивать возможность транспортировки осушителя без повреждений как в ходе самой транспортировки, так и погрузки/разгрузки. При перевозке оборудования по пересеченной местности транспортное средство должно быть оснащено специальной подвеской или внутренними перегородками в кузове.



Температура наружного воздуха при транспортировке оборудования: -20 °C ...+45 °C.

4.6 Распаковка



Распаковка может представлять опасность для персонала.


Рекомендуется снимать упаковку непосредственно перед монтажом оборудования. Упаковку необходимо снимать аккуратно, чтобы не повредить сам агрегат. Упаковочные материалы: картон, древесина, нейлон и т. д.



Ненужные упаковочные материалы следует передать в специализированную компанию для утилизации.

4.7 Погрузочно-разгрузочные работы

При разгрузке оборудования необходимо избегать резких движений, чтобы не повредить элементы фреонового контура, медные трубы и другие компоненты осушителя. Оборудование необходимо разгружать с помощью автопогрузчика или специальных ремней. В процессе разгрузки необходимо следить за тем, чтобы не повредить боковые панели корпуса осушителя. Осушитель должен сохранять горизонтальное положение на всем протяжении разгрузки.

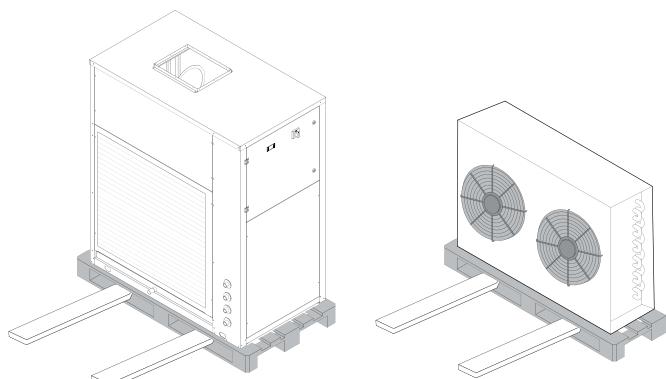


4.8 Размещение агрегата и минимальные зазоры




Осушитель необходимо устанавливать в месте, доступном для обслуживания и ремонта. Гарантия не покрывает расходы на подъемное оборудование, использующееся при проведении гарантийного ремонта.



Место размещения агрегата должно соответствовать стандартам EN 378-1 и 378-3 или местным нормам. При выборе места размещения агрегата необходимо учитывать риски при возможной утечке хладагента.

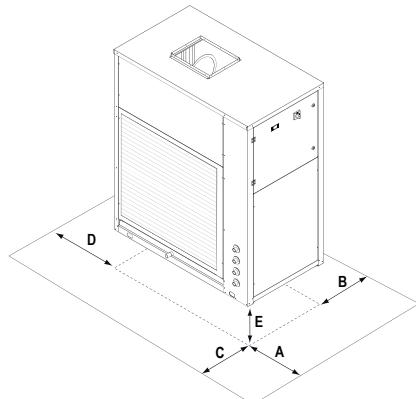



Мод.	A	B	C	D	E
270	500	500	700	500	200
350	500	500	700	500	200
450	500	500	700	500	200
550	500	500	700	500	200
750	500	500	700	500	200
950	500	500	700	500	200

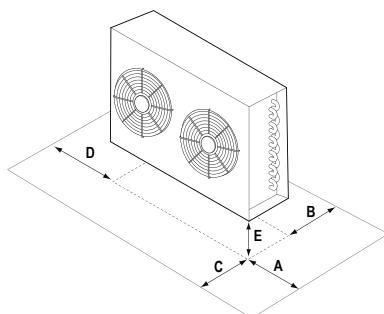

Мод.	A	B	C	D	E
270	500	500	2500	500	200
350	500	500	2500	500	200
450	500	500	2500	500	200
550	500	500	3000	500	200
750	500	500	3000	500	200
950	500	500	3000	500	200

4.9. Подключение слива конденсата

Слив конденсата осуществляется через резиновый шланг. На шланге для конденсата необходимо установить сифон, минимальная высота которого должна соответствовать силе всасывания вентилятора.

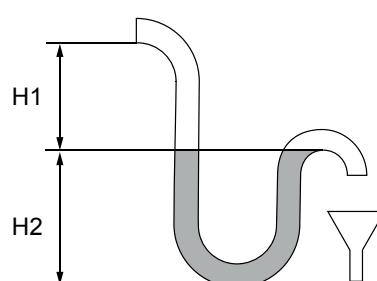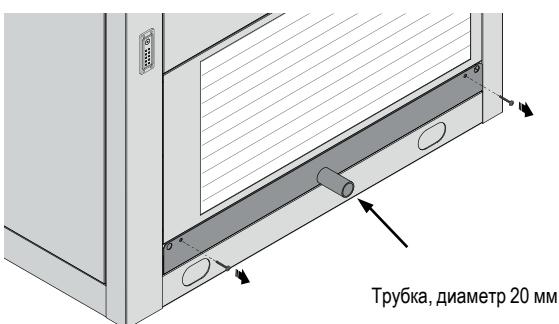

$H1 = 20 \text{ мм}$
 $H2 = \Delta P / 2 + 20 \text{ мм}$
 $\Delta P = \text{перепад давлений в агрегате, мм вод. столба}$
 $10 \text{ Па} \approx 1 \text{ мм. вод. столба}$




Перед запуском осушителя сифон необходимо заполнить водой.



На линии слива конденсата необходимо установить сифон, минимальная высота которого должна соответствовать силе всасывания вентилятора, но не менее 35 мм.


4.9.1 Демонтаж дренажного поддона

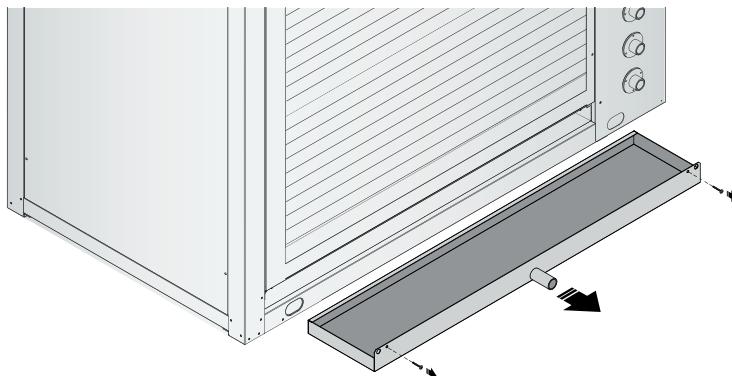

4.10 Демонтаж фильтров


4.10.1 Демонтаж фильтров в агрегате стандартного исполнения

Чтобы демонтировать воздушный фильтр, необходимо отжать фиксирующие защелки и вытянуть фильтр, как показано на схеме ниже.

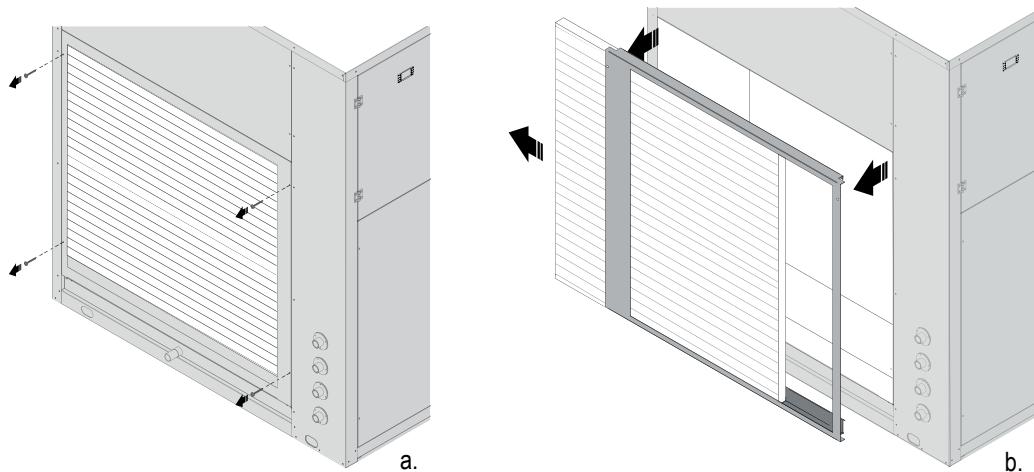

4.10.2 Демонтаж фильтров с рамой (FARC)

Если в осушителе установлены фильтры с рамой (FARC), выдвиньте фильтр как показано на схеме ниже.

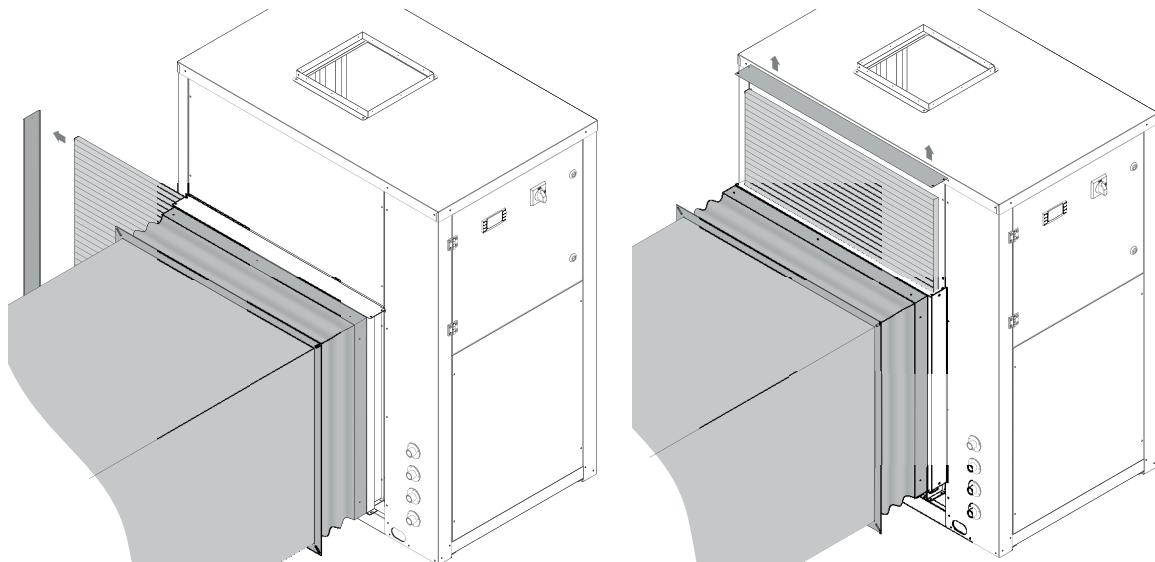

4.11 Подключение холодильного контура для исполнения Z

Агрегаты в исполнении Z оснащены выносным конденсатором, который подключается к фреоновому контуру осушителя.

На выносном конденсаторе установлены вводный выключатель и регулятор скорости вращения вентилятора. См. указания по подключению фреонового контура и электрических соединений далее.

4.11.1 Прокладка фреоновой линии и максимальные расстояния между блоками


Для агрегатов в исполнении Z с отдельными блоками прокладка фреоновых трубок зависит от места установки самих блоков и планировки здания. Длина фреонопровода должна быть минимально возможной, чтобы уменьшить необходимое количество хладагента в контуре. Трубы должны быть теплоизолированы; их длина не должна превышать 30 м. При возникновении любых вопросов по прокладке фреонопровода рекомендуем обратиться за консультацией к ближайшему представителю Condair.

4.11.2 Рекомендации по подключению фреонопровода

Взаимное расположение осушителя и выносного конденсатора влияет на прокладку фреоновых трубок.


4.11.3 Осушитель расположен ниже выносного конденсатора

- На вертикальных участках фреонопровода необходимо установить маслосъемные петли через каждые 6 метров трубки.
- Горизонтальные участки фреонопровода необходимо прокладывать с уклоном не менее 1–3% для упрощения возврата масла в компрессор.

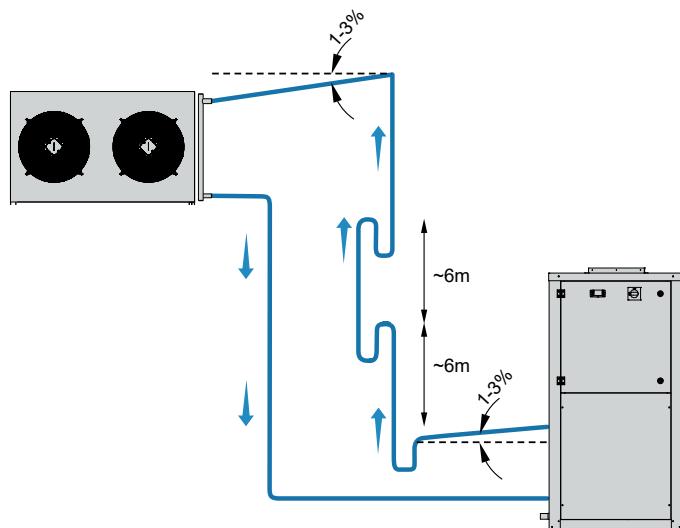

4.11.4 Осушитель расположен выше выносного конденсатора

- Горизонтальные участки фреонопровода необходимо прокладывать с уклоном не менее 1–3% для упрощения возврата масла в компрессор.
- Рекомендованные диаметры трубок в зависимости от типоразмера и длины фреонопровода указаны в таблице далее.

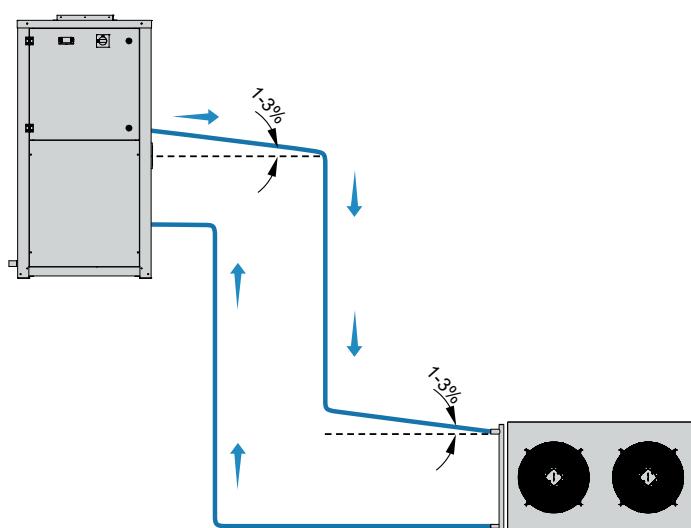

4.12 Диаметры фреонового контура для агрегатов в исполнении Z

Расстояние, м	10		20		30	
	Модель	Линия газа, мм	Линия жидк., мм	Линия газа, мм	Линия жидк., мм	Линия газа, мм
270		16 x 1,0	12 x 1,0	16 x 1,0	12 x 1,0	16 x 1,0
350		16 x 1,0	12 x 1,0	16 x 1,0	12 x 1,0	18 x 1,0
450		16 x 1,0	12 x 1,0	18 x 1,0	16 x 1,0	18 x 1,0
550		18 x 1,0	16 x 1,0	22 x 1,5	16 x 1,0	22 x 1,5
750		22 x 1,5	16 x 1,0	22 x 1,5	18 x 1,0	22 x 1,5
950		22 x 1,5	18 x 1,0	22 x 1,5	18 x 1,0	28 x 1,5

4.12.1 Заправка хладагентом линии жидкости

Диаметр линии жидкости, мм	Количество хладагента, г/м	Диаметр линии жидкости, мм	Количество хладагента, г/м
12	85	22	340
16	160	28	530
18	220	35	860

4.12.2 Поправочный коэффициент для расчет холодоизделийности


Модель	Линия жидк. = 0 м	Линия жидк. = 10 м	Линия жидк. = 20 м	Линия жидк. = 30 м
DC-N	1	0,98	0,96	0,95

4.12.3 Дополнительная заправка маслом


В таблице далее указано дополнительное количество масла, которое нужно добавить из расчета на каждый сифон и на метр линии жидкости.

Диаметр линии жидкости, мм	Доп. заправка на 1 м линии, г/м	Доп. заправка на сифон, г
35	45	160
28	27	100
22	16	60
18	11	40
16	9	30
12	5	15

Размеры сифона:

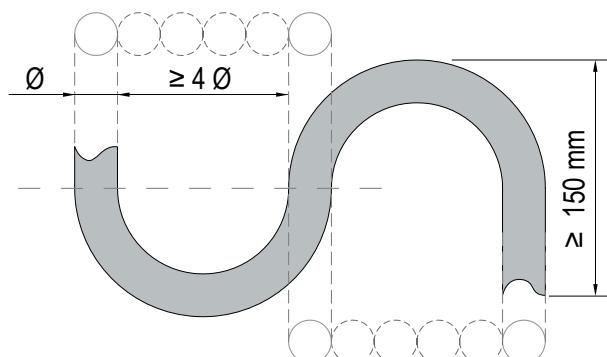

4.13 Схема фреонового контура

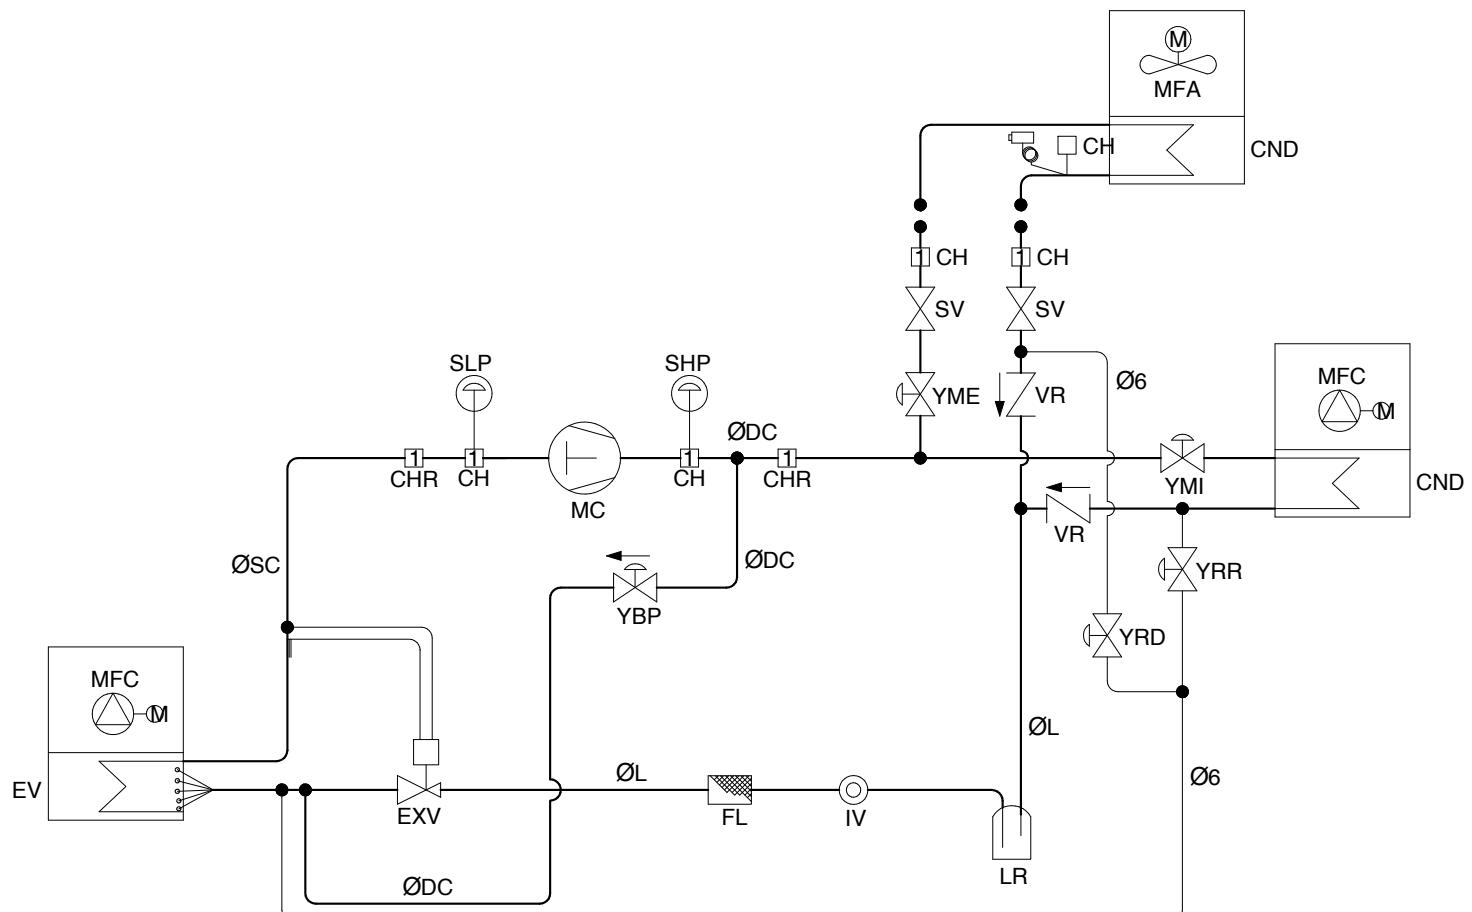


CH	Разъем	MFC	Вентилятор
CHR	Разъем	SHP	Реле высокого давления
CND	Конденсатор	SLP	Реле низкого/высокого давления
EV	Испаритель	SV	Запорный клапан
EXV	Терморасширительный вентиль	VR	Обратный клапан
FL	Фильтр линии жидкости	YBP	Байпасный клапан
IV	Смотровое стекло индикатора влаги	YME	Электромагнитный клапан выносного конденсатора
LR	Накопитель жидкости	YMI	Электромагнитный клапан встроенного конденсатора
MC	Компрессор	YRD	Дренажный клапан встроенного конденсатора
MFA	Осевой вентилятор	YRR	Дренажный клапан выносного конденсатора



Показанная схема фреонового контура может отличаться от фактической.

4.14 Монтаж встраиваемого электронного датчика (RGDD)

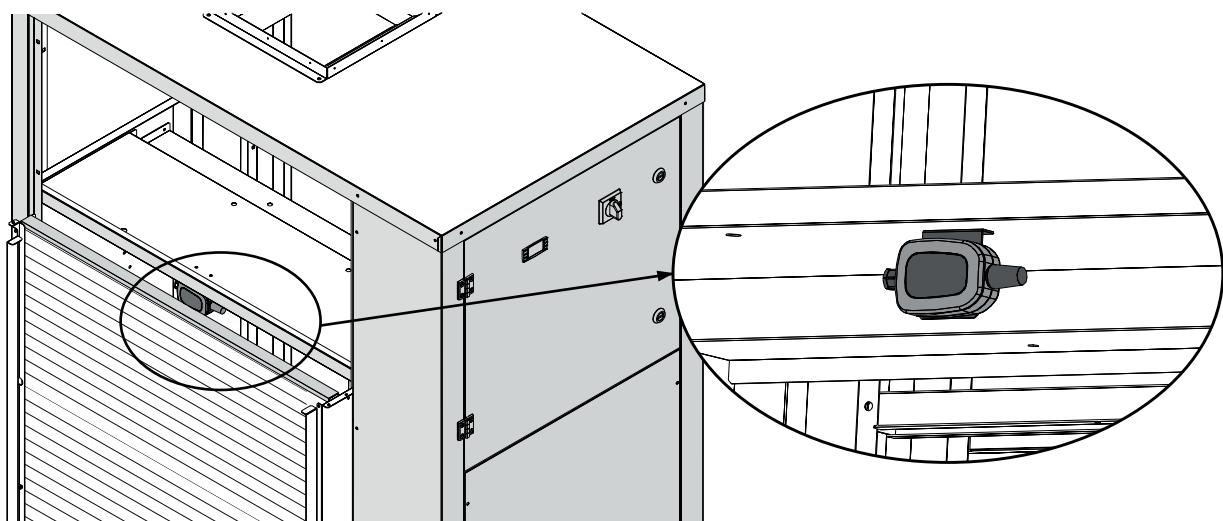


4.15 Плата интерфейса RS485 (INSE)

Плата последовательного интерфейса Modbus RS485. Установка платы позволяет подключать осушитель к системам диспетчеризации по протоколу Modbus. Подключение по Modbus дает возможность дистанционно отслеживать все параметры работы осушителя и изменять значения этих параметров. Плата последовательного интерфейса, как правило, устанавливается на заводе-изготовителе. Если она поставляется отдельно, при ее подключении необходимо соблюдать полярность кабеля, см. схему далее. Несоблюдение полярности приведет к неработоспособности оборудования.

Подключение выполняется телефонным кабелем сечением $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$.

По умолчанию, осушителю присваивается адрес 1. Перечень переменных Modbus можно получить у местного представителя Condair.

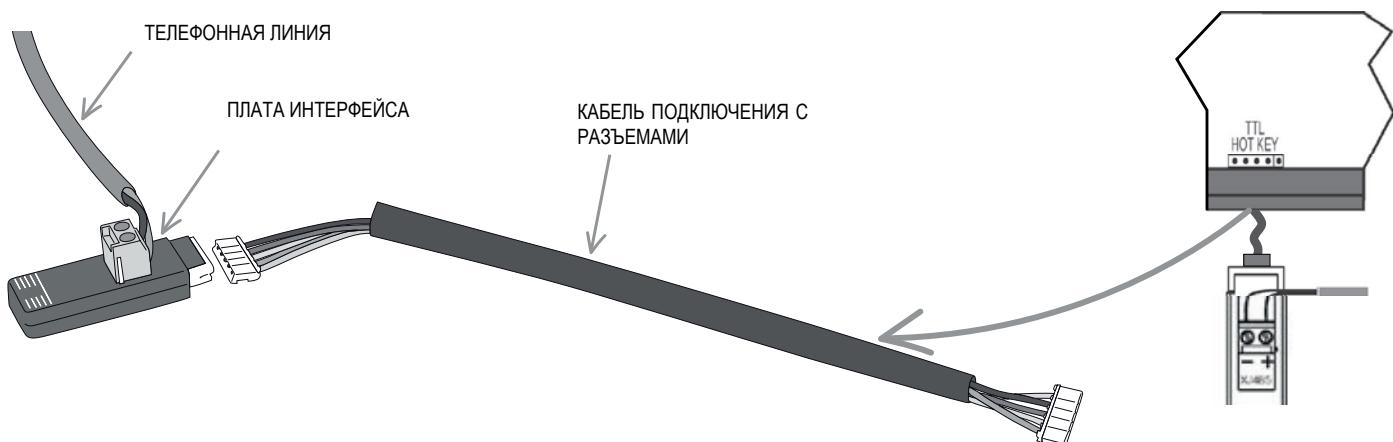

4.16 Подключение воздуховодов

К осушителю можно подключить воздуховоды как для всасывания, так и для нагнетания воздуха.

4.16.1 Монтаж воздуховода осущеного воздуха




Расход воздуха через осушитель должен быть близок к номинальному значению. Максимально допустимое отклонение – 10%.



Для ограничения уровня шума скорость воздуха в воздуховоде не должна превышать 4 м/с. При более высоких скоростях существенно снижается производительность осушения и появляется риск выноса капель конденсата в помещение.




Для снижения передачи вибрации рекомендуется устанавливать между входным/выходным отверстием осушителя и воздуховодом гибкие вставки.

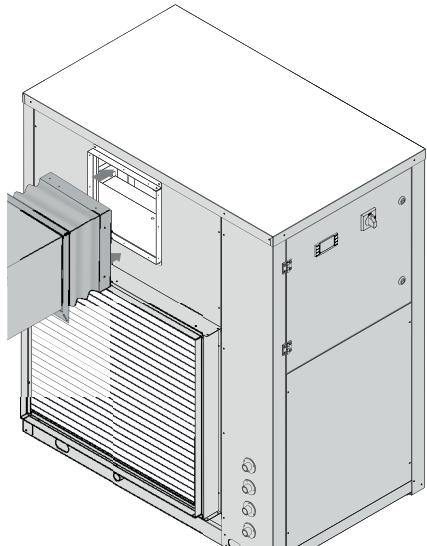


ASLE

Левосторонний монтаж

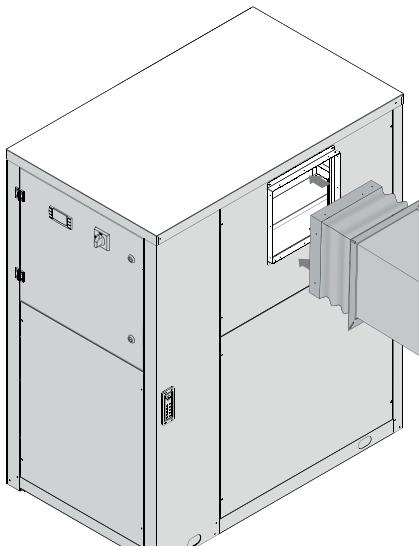

ASRI

Правосторонний монтаж

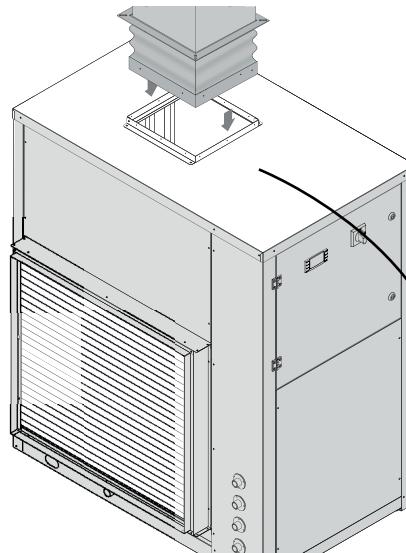

ASVE


Вертикальный монтаж

Гибкая вставка

Саморезы Ø3,9 или Ø4,2

Крепление воздуховода


4.16.2 Монтаж воздуховода влажного воздуха (с опцией FARC)

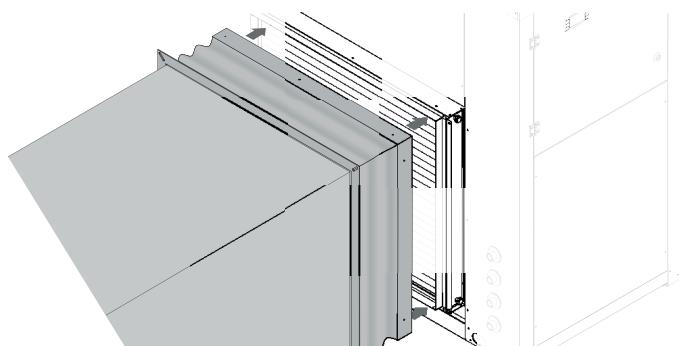


При монтаже воздуховода влажного воздуха необходимо использовать опцию FARC, которая позволяет заменять воздушный фильтр через стороны.

4.17 Расположение вентиляторов


Нагнетательный вентилятор может подавать воздух в одном из трех направлений. Направление выбирается при заказе на заводе-изготовителе. Стандартный вариант – вертикальная подача воздуха.

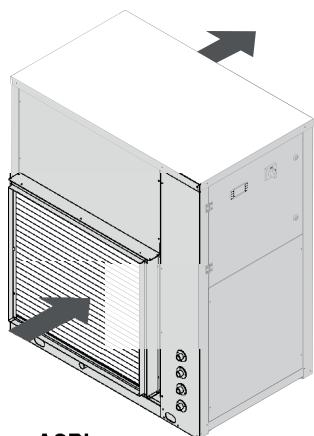

ASRI
Правосторонний монтаж

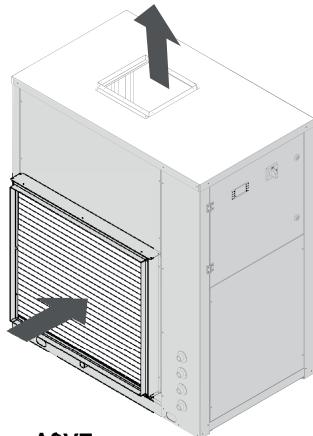

ASVE
Вертикальный монтаж

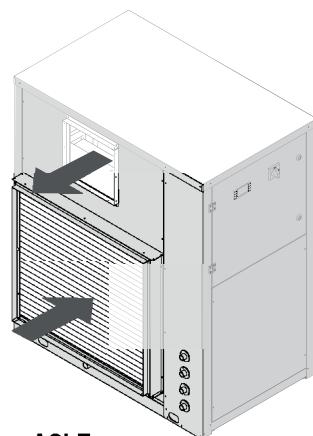

ASLE
Левосторонний монтаж

4.18 Электромонтажные работы: меры безопасности

Электрощиток расположен внутри осушителя, в верхней части технического отсека, рядом с элементами фреонового контура. Для доступа к электрощитку необходимо снять переднюю панель.



Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с электросхемой из комплекта поставки осушителя и требованиями действующих норм и правил.



Электропитание осушителя перед выполнением работ должно быть отключено главным выключателем. Необходимо исключить возможность случайного включения электропитания: главный выключатель должен быть заблокирован и оснащен специальным предупреждающим знаком.



Параметры электропитания должны соответствовать номинальным параметрам осушителя, указанным на заводской табличке на передней панели.



Параметры силового кабеля и номинал предохранителей должны соответствовать значениям, указанным в электросхеме из комплекта поставки.



Сечение кабелей должно соответствовать параметрам предохранительных устройств и учитывать все влияющие факторы (температуру, тип изоляции, длину и т. д.)



Параметры электропитания должны укладываться в допустимые диапазоны: при отклонении параметров электросети от допустимых значений гарантия на оборудование может быть аннулирована.



Реле расхода должны устанавливаться в соответствии с электросхемой из комплекта поставки. Запрещается закорачивать реле расхода на клеммной колодке. При неправильном подключении реле гарантия может быть аннулирована.



Электрооборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями действующих норм.



Перед выполнением любых работ по обслуживанию осушителя необходимо отключить его от электропитания.



Параметры электросети и предохранителей должны соответствовать параметрам при максимальной нагрузке, указанным в электросхеме из комплекта поставки.



ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ

При выключении главного выключателя прекращается подача электроэнергии на все электрические нагреватели, включая подогреватели картера компрессора. Поэтому главный выключатель следует выключать только на время технического обслуживания или ремонта осушителя.

4.19 Электрические характеристики



Характеристики, приводимые далее, действительны для агрегатов в стандартном исполнении без принадлежностей. Во всех остальных случаях см. данные, указанные в электросхемах.



Колебания напряжения в сети должны составлять не более $\pm 10\%$ от номинального значения; разница между фазными напряжениями должна составлять не более 1% (по требованиям EN60204). При невозможности соблюдения этих требований необходимо связаться с представителем производителя.


Модель		270	350	450	550	750	950
Электропитание	В/ф./Гц	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50
Питание цепи управления	В	24	24	24	24	24	24
Питание вспомогательной цепи	В/ф./Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Питание вентиляторов	В/ф./Гц	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Сечение кабелей	мм ²	6	6	10	10	25	25
Сечение заземляющего провода	мм ²	6	6	6	6	16	16



Электрические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления; необходимо уточнить данные по электросхеме из комплекта поставки.

4.20 Подключение электропитания

Для подключения электропитания снимите переднюю панель; проложите силовой кабель через соответствующий кабелеввод в боковой панели и подключите его к клеммной колодке. После подключения аккуратно верните переднюю панель на место.

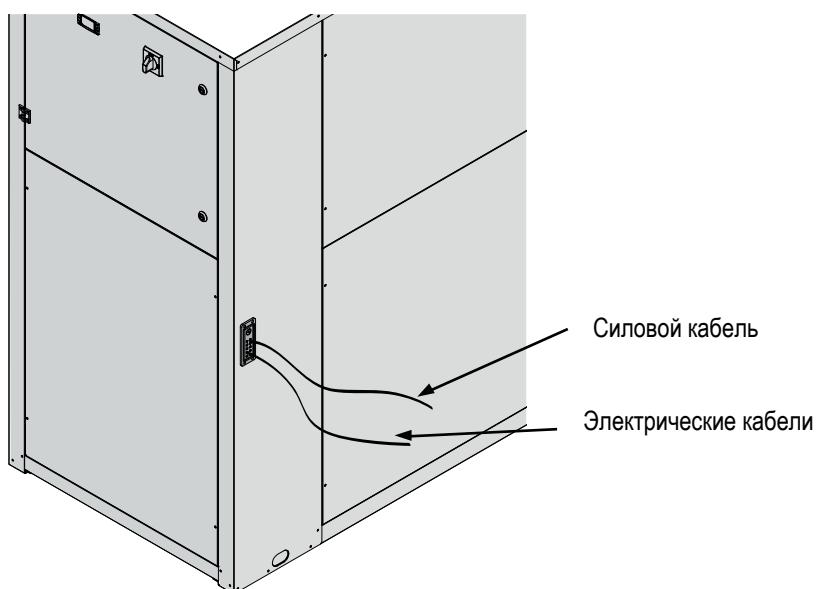

4.21 Схемы подключений



Обозначения клемм могут быть изменены без предварительного уведомления. Необходимо уточнить данные по электросхеме из комплекта поставки.

4.21.1 Подключение удаленных устройств

Все клеммы, упомянутые далее, расположены на клеммной колодке электрошкафа. Подключения выполняются по месту монтажа оборудования.




УДАЛЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение и выключение осушителя с помощью дистанционного выключателя. Используются сухие контакты.

В стандартной комплектации контакты оснащены перемычками. При замыкании контакта агрегат включается.

При размыкании контакта агрегат выключается.




УДАЛЕННАЯ ИНДИКАЦИЯ АВАРИИ

Устройство визуального или аудиоповещения подключается к клеммам 90–91–92.


Клеммы 90/91: NC (нормально замкнуты).

Контакты 91/92: NO (нормально разомкнуты)



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатели имеют 2 скорости вращения, оснащены встроенной защитой от перегрева и непосредственно соединяются с вентилятором.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОГО КОНДЕНСАТОРА



Напряжение 230 В

5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1 Предварительные проверки

До ввода осушителя в эксплуатацию необходимо выполнить описанные в данной инструкции проверки параметров электросети, электрических подключений, гидравлического и фреонового контуров.



Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с указаниями данной инструкции.

5.1.1 Перед вводом в эксплуатацию



В ходе транспортировки или монтажа оборудование может быть повреждено. Перед началом работ рекомендуется проверить отсутствие утечек хладагента, возникших в результате подключения реле давления, перегибов трубок хладагента, вибраций при транспортировке или по другим причинам.

- Оборудование должно быть установлено надлежащим образом и в соответствии с требованиями данной инструкции.
- Силовые кабели должны быть подключены надлежащим образом; клеммные подключения должны быть надежно зафиксированы.
- Параметры электросети должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке.
- Осушитель должен быть заземлен.
- Должны отсутствовать утечки хладагента.
- Должны отсутствовать потеки масла, свидетельствующие о возможной протечке.
- Давление хладагента по показателям манометра должно соответствовать номинальному давлению в режиме простоя.
- Заглушки ниппельных клапанов должны находиться на своих местах.
- Подогреватели картера компрессора (при их наличии) должны быть надлежащим образом подключены к электропитанию.
- Все гидравлические соединения должны быть выполнены надлежащим образом.
- Система должна быть промыта, и из нее должен быть удален воздух.
- Температура воды должна находиться в пределах указанных в данной инструкции значений.
- Перед вводом осушителя в эксплуатацию все снятые панели должны быть установлены на свои места и надежно закреплены.



Запрещается изменять внутренние электрические подключения в агрегате; в противном случае, гарантия будет аннулирована.

5.2 Панель управления



5.2.1 Индикаторы на экране

Экран разделен на 3 зоны:

левая зона: индикаторы;

верхняя правая зона: температура в помещении;

нижняя левая зона: влажность в помещении.

Инд	Значение	Инд	Значение
❄	Не используется	---	Не используется
1 2	Компрессоры 1 и 2	LP	Не используется
💧	Осушение	HP	Высокое давление
➡	Не используется	⚠	Авария
风扇	Вентилятор	Vset	Не используется
☀	Отображается, когда осушитель включен	menu	Меню активно
⚡	Включен электронагреватель или сработал клапан подачи воды	Flow!	Не используется

5.2.2 Функции кнопок



Нажать: позволяет войти в меню.



Нажать при отображении главного экрана:

позволяет отобразить уставки.

Уставка влажности – в нижней строке появится **SETI**.

уставка температуры – в нижней строке появится **SETH**.



Нажать и выждать 3 сек. при отображении главного экрана:

позволяет изменить уставки.

В стандартном режиме при подключенном электронном датчике отображаются следующие индикаторы: 1 нажатие: в нижней строке появляется **Tamb** (температура в помещении); 2 нажатия: в нижней строке появляется **rH** (влажность в помещении).

В стандартном режиме при подключенном механическом термостате/гигростате отображаются следующие индикаторы: в верхней строке отображается **TOn** (температура в помещении) или **TOff** (уставка температуры); в нижней строке отображается **UOn** (влажность в помещении) или **UOff** (уставка влажности).

В режиме программирования нажатие позволяет пролистать параметры или изменить значения настроек.



В стандартном режиме отображает значения температуры в порядке, обратном предыдущей кнопке. В режиме программирования нажатие позволяет пролистать параметры или изменить значения настроек.



При нажатии и удержании в течение 5 секунд позволяет включить или выключить агрегат.

5.3 Панель удаленного управления



5.3.1 Индикаторы на экране

Экран разделен на 3 зоны:

левая зона: индикаторы;

верхняя правая зона: температура в помещении;

нижняя правая зона: влажность в помещении.

Инд	Значение	Инд	Значение
❄	Не используется	⚡	Не используется
1 2	Компрессоры 1 и 2	LP	Не используется
💧	Осушение	HP	Высокое давление
➡	Не используется	⚠	Авария
风扇	Вентилятор	Vset	Не используется
☀	Отображается, когда осушитель включен	menu	Меню активно
⚡	Включен электронагреватель или сработал клапан подачи воды	Flow!	Не используется

5.3.2 Функции кнопок



Нажать: позволяет войти в меню.



Нажать при отображении главного экрана:

позволяет отобразить уставки.

Уставка влажности – в нижней строке появится **SETI**;
уставка температуры – в нижней строке появится **SETH**.

Нажать и выждать 3 сек. при отображении главного экрана:

позволяет изменить уставки.

В стандартном режиме при подключенном электронном датчике отображаются следующие индикаторы: 1 нажатие: в нижней строке появляется **Tamb** (температура в помещении); 2 нажатия: в нижней строке появляется **rH** (влажность в помещении).



В стандартном режиме при подключенном механическом термостате/гигростате отображаются следующие индикаторы: в верхней строке отображается **TOn** (температура в помещении) или **TOff** (уставка температуры); в нижней строке отображается **UOn** (влажность в помещении) или **UOff** (уставка влажности).

В режиме программирования нажатие позволяет пролистать параметры или изменить значения настроек.


В стандартном режиме отображает значения температуры в порядке, обратном предыдущей кнопке. В режиме программирования нажатие позволяет пролистать параметры или изменить значения настроек.



При нажатии и удержании в течение 5 секунд позволяет включить или выключить агрегат.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1 Включение осушителя

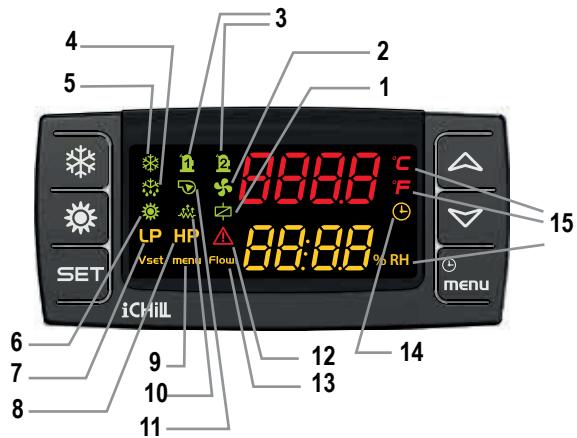

Обозначения

1	Не используется	9	Меню функций
2	Вентиляторы работают	10	Включен электронагреватель или сработал клапан подачи воды
3	Светится: компрессор работает. Мигает: компрессор запускается.	11	Не используется
4	Запущен цикл оттаивания.	12	Мигает: произошла авария.
5	Не используется	13	Не используется
6	Агрегат включен.	14	Время между циклами оттаивания
7	Не используется	15	Температура или влажность в помещении
8	Мигает: авария по высокому давлению		

Для включения осушителя необходимо перевести главный выключатель в положение «Вкл.»

а. При подключенном электронном датчике на экране отображается температура в помещении (верхняя строка) и влажность в помещении (нижняя строка).

б. При подключенном механическом термостате/гигростате на экране отображается tOFF/UOFF (уставки температуры/влажности) или tOn/UOn (температура/влажность в помещении).



Для включения осушителя нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку

6.1.2 Индикация в ходе работы

Оттаивание теплообменника.

Подключен электронный датчик.

Оттаивание теплообменника.

Подключен механический термостат/гигростат.



Просушка после оттаивания.

Подключен электронный датчик.

Просушка после оттаивания.

Подключен механический термостат/гигростат.



6.2 Остановка работы

Чтобы остановить работу осушителя, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 с. Осушитель перейдет в режим ожидания

6.3 Режим ожидания

При выключении с панели управления (основной или удаленной), агрегат переходит в режим ожидания. В этом режиме на экране отображаются показания датчиков и сообщения об авариях. Единственные отображаемые элементы – значения температуры и влажности (при подключенном электронном датчике) или OFF (при подключенном механическом термостате/гигростате). Если агрегат выключен удаленным сигналом на выключение, на экране будет отображать OFF.

Экран в режиме ожидания



Экран при удаленном отключении



6.4 Изменение уставок



При изменении параметров работы агрегата необходимо убедиться в том, что изменения не приводят к конфликту настроек.

Чтобы выбрать нужную уставку необходимо нажать кнопку . В нижней строке на экране появится индикатор: **SEtU** уставка влажности в помещении;

SEtH уставка температуры в помещении. Отображается на экране только при установленном электрическом или водяном нагревателе.

Для изменения нужной уставки снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 с. Текущее значение уставки будет мигать на экране, его можно изменить с помощью кнопок и . Затем необходимо нажать кнопку , чтобы записать значение в память и выйти.



Все уставки относятся к параметрам воздуха в помещении

6.4.1 Изменяемые уставки

Пользователь может изменить значения следующих уставок:

Обозначение	Описание	Диапазон значений	Значение по умолчанию
SETU	Влажность в помещении	40÷90%	60%
SETC	Температура в помещении	18÷26 °C	26 °C
PAS	Пароль	Предоставляется поставщиком оборудования	



Часть параметров работы осушителя не предназначена для изменения конечным пользователям; доступ к этим параметрам защищен паролем.

6.5 Отключение звукового оповещения

Для отключения звукового оповещения об аварии необходимо нажать на любую кнопку; при этом на экране останется сообщение об аварии.

6.6 Индикация аварии на экране



При возникновении аварии на экране отображается следующее сообщение:

- + код аварии в нижней строке.

6.7 Сброс сообщения об аварии

Нажмите на кнопку (в нижней правой части экрана появится меню AirM). Для отображения кода аварии нажмите кнопку . Если сообщений об аварии несколько, используйте кнопки и для прокручивания списка.

Существуют 2 типа сообщений об аварии:

Сбрасываемые

В верхней части дисплея появляется индикатор RST. Для сброса сообщения нажмите кнопку .

Несбрасываемые

В верхней части дисплея появляется индикатор nO. Сообщение этого типа является несбрасываемым; для получения подробной информации необходимо обратиться к представителю Condair.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общие предостережения



С 01.01.2016 в силу вступили нормативы Евросоюза 517_2014. В соответствии с этими нормативами эксплуатационному и сервисному персоналу необходимо выполнять следующие предписания:

- (а) хранить журнал обслуживания;
- (б) надлежащим образом выполнять монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования;
- (с) следить за отсутствием протечек;
- (д) следить за количеством хладагента в контуре и его утилизацией;
- (е) предоставлять отчеты в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Техническое обслуживание помогает:

- поддерживать высокую эффективность работы оборудования;
- предотвращать поломки;
- увеличивать срок службы оборудования.



Рекомендуется вести журнал оборудования, в который заносить все работы, выполняемые с осушителем; наличие журнала упрощает диагностику и устранение неисправностей.



Техническое обслуживание должно выполняться в соответствии с требованиями данной инструкции.



При выполнении работ необходимо использовать защитные перчатки, поскольку в процессе работы компрессор и трубы линии нагнетания сильно нагреваются. Также можно порезаться о ребра теплообменников.



Если осушитель не используется в течение зимнего периода, в трубках может замерзнуть оставшаяся там вода, что приведет к повреждению оборудования. Поэтому необходимо полностью слить воду из всех трубок и проверить отсутствие жидкости во всех линиях, включая конденсатоотводчики и сифоны.



При необходимости замены во время планового или срочного обслуживания какой-либо детали, новая деталь должна иметь характеристики, соответствующие заменяемой детали. Использование новой детали не должно негативно влиять на безопасность оборудования, его эксплуатацию, хранение и транспортировку, а также не должно изменять рабочие значения давления и температуры.



Перед запуском осушителя клапаны контура хладагента должны находиться в открытом состоянии. Если необходимо закрыть клапаны и перекрыть контур, нужно принять меры по предотвращению случайного запуска осушителя и снабдить клапаны и электрошкаф специальными предупреждающими ярлыками. В любом случае, клапаны должны оставаться открытыми, пока это возможно.

7.2 Доступ к оборудованию

Специалисты, имеющие доступ к установленному оборудованию, должны иметь необходимые навыки и полномочия. Ответственность за соблюдение техники безопасности и выполнение требований действующих норм и правил несет владелец оборудования (юридическое или физическое лицо).

7.3 Плановое обслуживание

Владелец оборудования должен обеспечить его регулярные проверки и техническое обслуживание в соответствии с типоразмером, сроком службы и условиями работы оборудования, а также требованиями данной инструкции.

Обслуживание в ходе эксплуатации осушителя, в том числе регулярные проверки на отсутствие протечек, визуальный осмотр и проверки средств безопасности, должно выполняться в соответствии с требованиями действующих норм и правил.



Если в системе установлены средства проверки отсутствия утечек, их необходимо проверять на работоспособность не реже 1 раза в год.

В ходе всего срока службы оборудования регулярность и состав технического обслуживания должны отвечать требованиям действующего законодательства.

ТИП	Визуальный осмотр	Испытания под давлением	Поиск протечек
A	X	X	X
B	X	X	X
C	X		X
D	X		X
A	Проверки после возможного снижения механической прочности деталей, изменения владельца или после простоя оборудования в течение более 2-х лет. При необходимости следует заменить вышедшие из строя детали. Запрещается выполнять испытания под давлением выше расчетного для данной установки.		
B	Проверки после ремонта или изменения конструкции осушителя и его деталей. Можно ограничиться проверкой отдельных узлов, но в случае обнаружения утечки хладагента необходимо проверить на герметичность весь контур.		
C	Проверки после переустановки оборудования. При возможном снижении механической прочности см. пункт А.		
D	Проверка герметичности контура хладагента при наличии подозрений на наличие утечек. Рекомендуется выполнить проверку всей системы, прямую (с помощью оборудования для поиска утечек) или косвенно (по параметрам работы осушителя); повышенное внимание необходимо уделять потенциально опасным местам (соединениям и т. д.)		



При обнаружении неисправности, которая может повлиять на работу оборудования, осушитель нельзя перезапускать до устранения этой неисправности.

7.4 Периодические проверки



Запуск в эксплуатацию должен выполняться в соответствии с требованиями данной инструкции.



Все работы, приведенные в данном разделе, должен выполнять КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ. До начала обслуживания осушителя необходимо отключить его от электропитания. Крышка компрессора и линия нагнетания в ходе работы могут нагреваться; необходимо соблюдать осторожность. Алюминиевые ребра имеют острые края; необходимо соблюдать осторожность. По окончании работ необходимо вернуть панели корпуса на место и закрепить их.

7.4.1 Электрооборудование

Предмет проверки	Периодичность					
	1 раз в месяц	Каждые 2 месяца	Каждые 6 месяцев	1 раз в год	1 раз в 5 лет	По мере необходимости
Осушитель работает в штатном режиме; оповещения об авариях отсутствуют	X					
Внешний осмотр оборудования	X					
Отсутствие посторонних шумов и вибраций				X		
Надлежащая работа предохранительных устройств и блокираторов				X		
Производительность осушителя соответствует расчетным значениям				X		
Ток на узлах осушителя (компрессоре, вентиляторах, насосах и т. д.) соответствует параметрам установки				X		
Напряжение электропитания соответствует параметрам установки			X			
Электрические кабели надежно подключены			X			
Отсутствуют повреждения изоляции электрокабелей				X		
Счетчики исправны и функционируют надлежащим образом				X		
Контроллер и панель управления исправны и функционируют надлежащим образом			X			
На электрооборудовании отсутствует пыль и грязь				X		
Датчики исправны и функционируют надлежащим образом				X		

7.4.2 Конденсаторы и вентиляторы

Предмет проверки	Периодичность					
	1 раз в месяц	Каждые 2 месяца	Каждые 6 месяцев	1 раз в год	1 раз в 5 лет	По мере необходимости
Внешний осмотр теплообменника	X					
Очистка оребрения			X			
Отсутствуют протечки, расход воды соответствует расчетному (при использовании вод. нагревателя)	X					
Очистка фильтра на стороне водопровода ⁽²⁾ (при наличии)			X			
Отсутствие посторонних шумов и вибраций				X		
Напряжение электропитания вентиляторов соответствует параметрам установки			X			
Электрические соединения выполнены надлежащим образом				X		
Регулятор скорости вентилятора исправен и функционирует надлежащим образом (при наличии)				X		
В гидравлическом контуре отсутствует воздух	X					
Индикатор влаги на линии жидкости имеет необходимый цвет				X		
Отсутствуют утечки хладагента ⁽¹⁾						X



⁽¹⁾ При работе с хладагентом необходимо выполнять требования действующих норм.



⁽²⁾ Или чаще (например, еженедельно) в зависимости от перепада температур.

7.4.3 Компрессоры

Предмет проверки	Периодичность					
	1 раз в месяц	Каждые 2 месяца	Каждые 6 месяцев	1 раз в год	1 раз в 5 лет	По мере необходимости
Внешний осмотр компрессора				X		
Отсутствие посторонних шумов и вибраций				X		
Напряжение электропитания компрессора соответствует параметрам установки			X			
Электрические соединения выполнены надлежащим образом				X		
Уровень масла в компрессоре находится на допустимом уровне			X			
Подогреватели картера компрессора (при их наличии) надлежащим образом подключены к электропитанию				X		
Кабели электропитания компрессора надежно подключены, отсутствуют повреждения изоляции			X			



Ежедневные и ежемесячные проверки могут выполняться эксплуатационным персоналом. Все прочие работы должны выполняться квалифицированными техническими специалистами.



Запрещается выполнять любую очистку оборудования до его отключения от электропитания и перевода главного выключателя в положение «Выкл.» Запрещается прикасаться к оборудованию мокрыми руками или стоя без обуви.



Работы с контуром хладагента должны выполняться квалифицированным техническим персоналом, имеющим необходимые навыки и допуски в соответствии с действующими нормами и правилами.



До запуска оборудования необходимо выполнить все работы, указанные в предыдущих разделах, и все необходимые проверки.

7.4 Ремонт контура хладагента



Если требуется откачать хладагент из контура, необходимо использовать специальное оборудование.

Для поиска течей в контур необходимо закачать азот: газ подается из баллона через редуктор, закачка продолжается до достижения давления 15 бар. Место утечки можно обнаружить с помощью мыльного раствора (по образующимся пузырям). Перед пайкой из контура необходимо откачать азот.



Запрещается использовать вместо азота кислород; в противном случае может произойти взрыв.

Любые работы по сборке контура хладагента по месту монтажа осушителя должны выполняться максимально аккуратно.

- Запрещается использовать для заправки компрессора масло с неподходящими характеристиками.
- Если произошла утечка хладагента R134 или R410A, необходима полная замена хладагента в системе. Дозаправка хладагента запрещена.
- При замене любого компонента контура хладагента не следует оставлять его на воздухе более 15 минут.
- Работы по замене компрессора должны продолжаться не более 15 минут после удаления резиновых защитных заглушек.
- В случае замены компрессора после его сгорания рекомендуется промыть контур хладагента, включая фильтр, подходящим веществом.
- Запрещается включать компрессор во время вакуумирования системы.

8. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Отключение осушителя



Все работы по выводу оборудования из эксплуатации должны выполняться квалифицированным техническим персоналом в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

- Необходимо избегать утечек рабочих веществ системы в окружающую среду.
- Перед отключением систем необходимо утилизировать:
 - хладагент;
 - водно-гликоловую смесь в гидравлическом контуре;
 - компрессорное масло.

До вывода из эксплуатации осушитель можно хранить вне помещения, если электрошкаф, гидравлический контур и контур хладагента надлежащим образом закрыты.

8.2 Утилизация и вторичная переработка

Раму осушителя и его компоненты, особенно изготовленные из меди или алюминия, следует отсортировать по типам материала. Выведенное из эксплуатации оборудование необходимо утилизировать в соответствии с действующими нормами и правилами.



Контур хладагента содержит компрессорное масло, поэтому к его утилизации предъявляются особые требования.

8.3 Директива RAEE (действительно для стран ЕС)



Перечеркнутый значок урны означает, что оборудование соответствует требованиям к утилизации электрооборудования.

Незаконная утилизация и захоронение оборудования преследуется по закону.

На данное оборудование распространяются требования Директивы 2012/19/EU по управлению утилизацией электрооборудования (WEEE).

Запрещается смешивать оборудование с бытовыми отходами, поскольку материалы оборудования должны перерабатываться на специализированных предприятиях. Информацию о ближайших точках по переработке электрооборудования можно получить в местных муниципальных органах.

Оборудование не представляет потенциальной опасности для здоровья людей и окружающей среды, поскольку не содержит опасных веществ, указанных в Директиве 2011/65/EU (RoHS), но может нанести ущерб окружающей среде при ненадлежащей утилизации.

Перед первым использованием оборудования необходимо тщательно изучить прилагающуюся документацию. Использование оборудования не по назначению не допускается.

9. ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

9.1 Обнаружение неисправностей

Все осушители перед отгрузкой проходят заводские проверки и испытания, однако в ходе эксплуатации могут возникнуть те или иные неисправности.




СБРОС СООБЩЕНИЯ ОБ АВАРИИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. МНОГОКРАТНЫЙ СБРОС МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМУМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.


Код	Неисправность	Электр датчик	Мех. термостат /гигростат	Возможная причина	Способ устранения
AhiP	Защита по высокому давлению	Да	Да	Слишком низкий расход воздуха; слишком высокая температура в помещении	Проверить чистоту фильтров; при необходимости – заменить. В версии Р проверить падение напора в воздуховодах
AloP	Низкое давление	Да	Да	Утечка хладагента	Обратитесь к поставщику
APBa/ APBi	Ошибка датчика температуры в помещении PBa	Да	Нет	Заменить датчик	Обратитесь к поставщику
APBu	Ошибка датчика влажности в помещении Pbu	Да	Нет		
Atdf	Время оттаивания превышает допустимое	Да	Да	Предостережение	Не требует действий
Atlo	Температура в помещении ниже допустимой	Да	Нет	Заменить датчик	Обратитесь к поставщику
Athi	Температура в помещении выше допустимой	Да	Нет	Заменить датчик	Обратитесь к поставщику
Atr	Защита по перегреву электрокалорифера (при его наличии)	Да	Да	Расход воздуха ниже допустимого	Проверить чистоту фильтров; при необходимости – заменить При наличии воздуховодов проверить падение напора в воздуховодах
Atc1	Сбой компрессора	Да	Нет	Сбой работы компрессора	Свяжитесь с Condair

10. ГАБАРИТНЫЕ


DC 270N - 350N - 450N

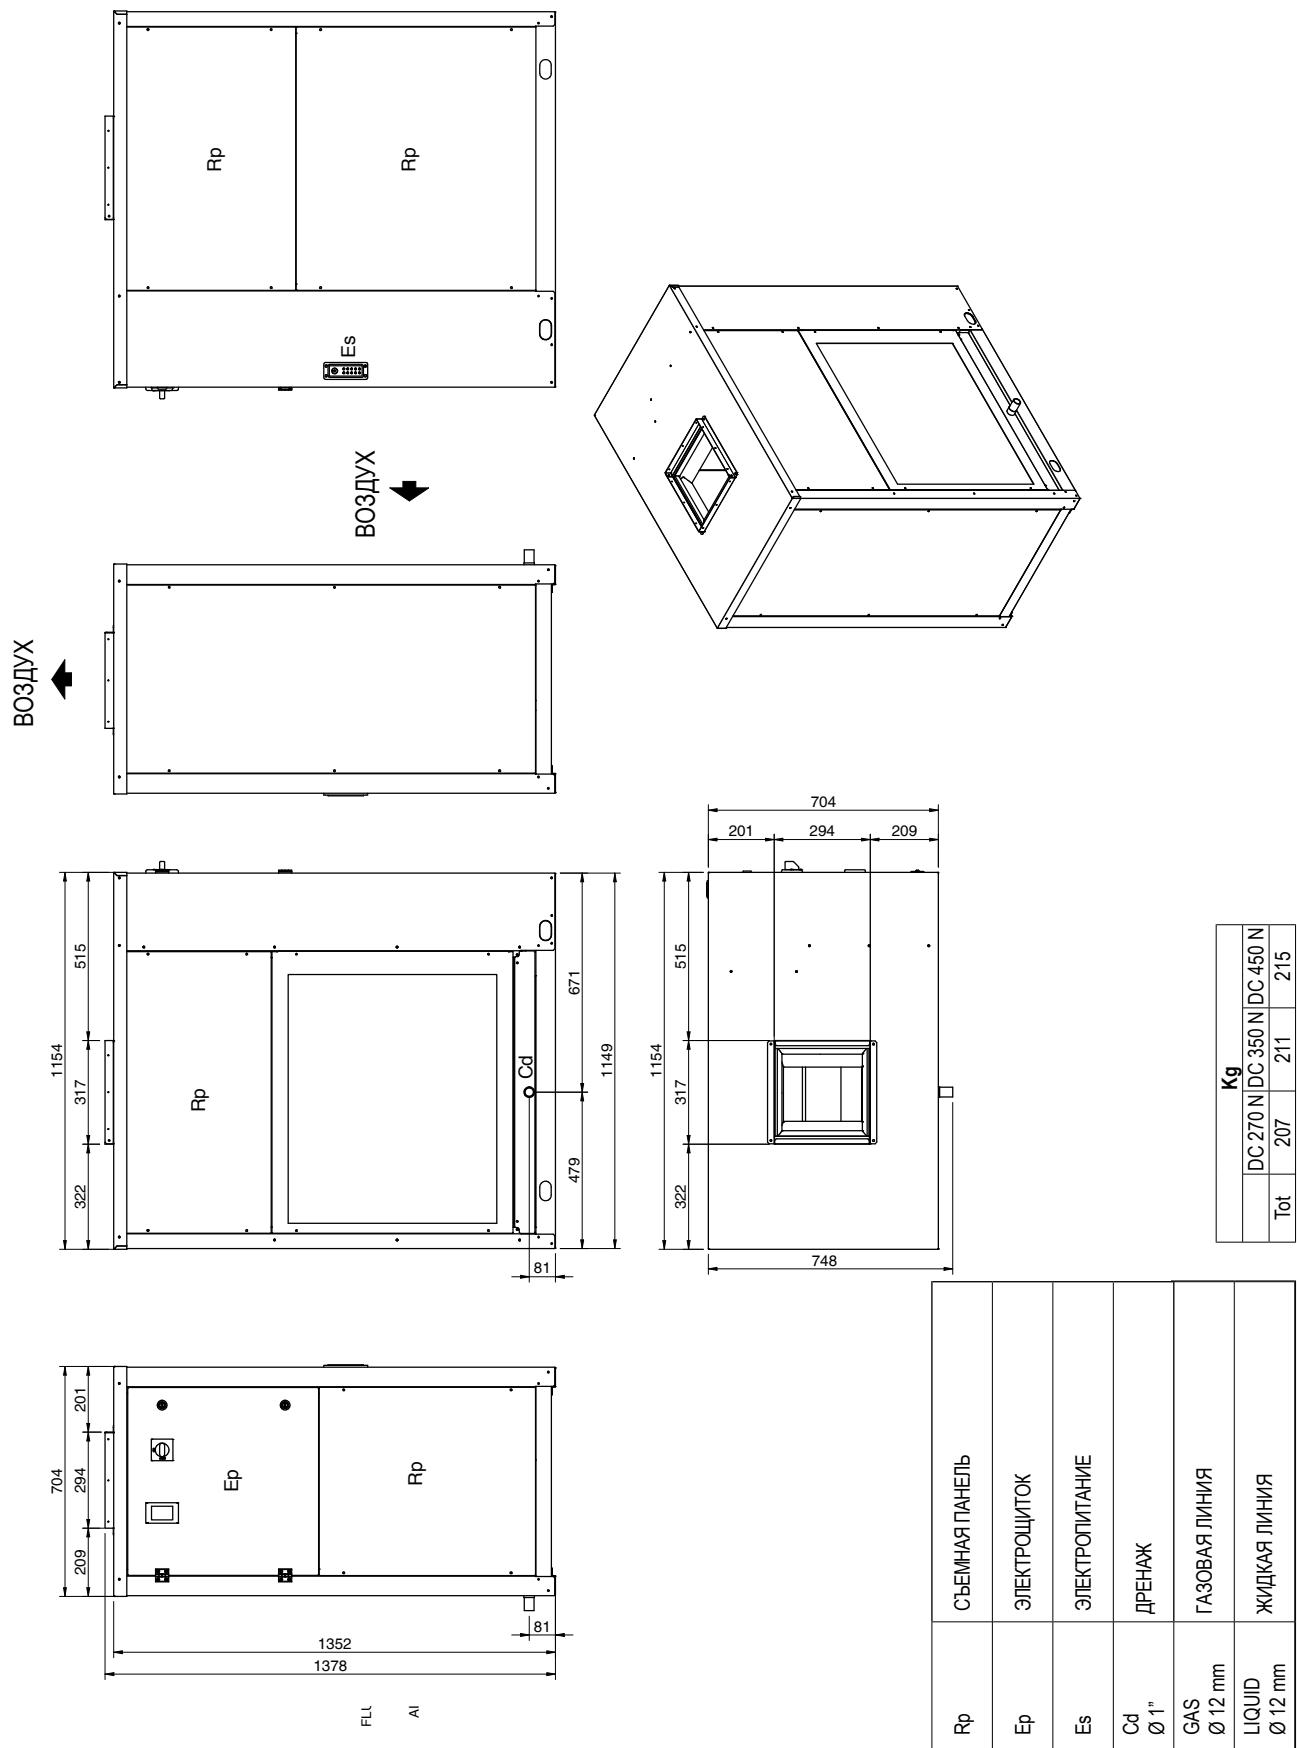


DC 550N - 750N - 950N

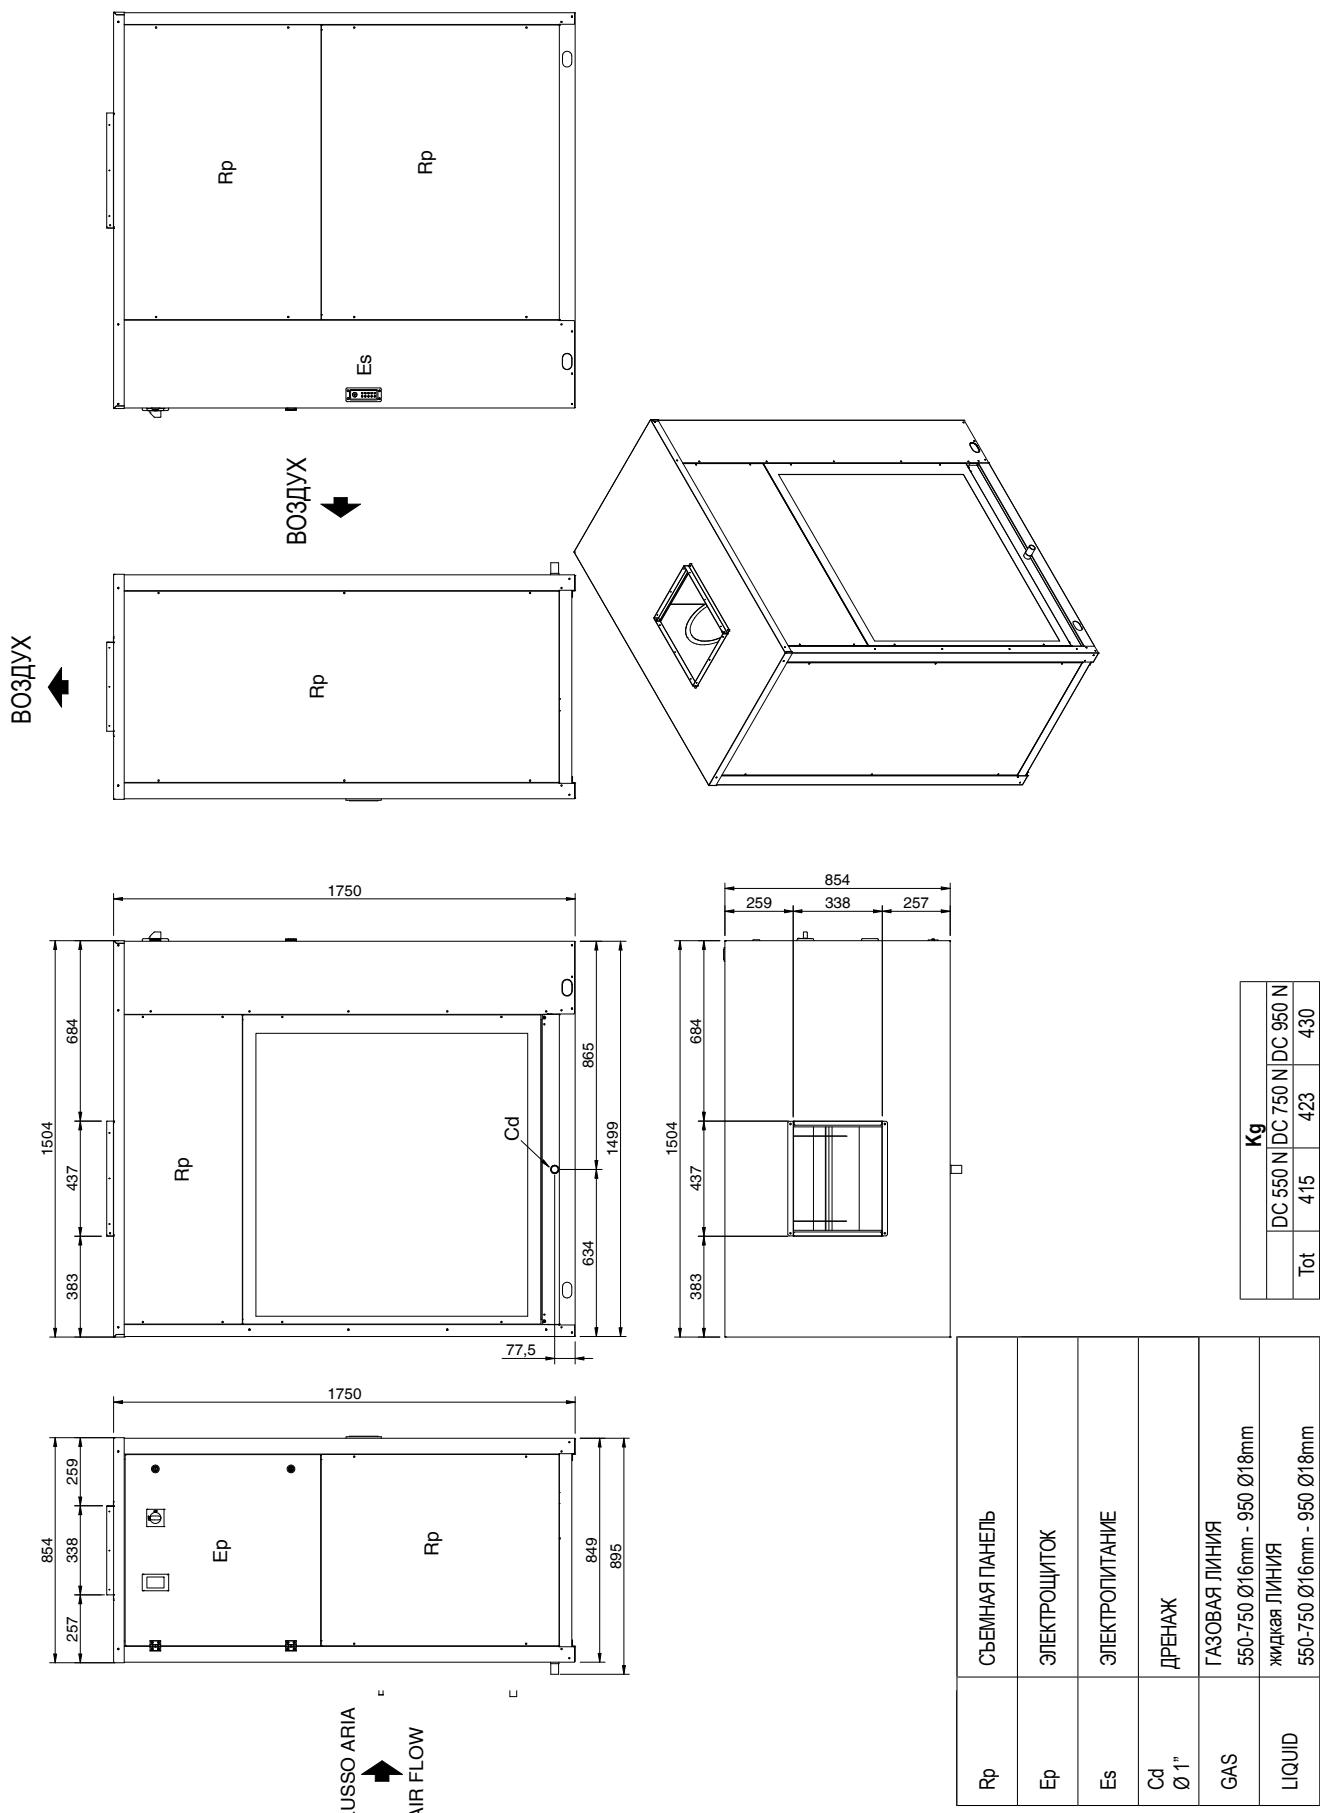


DC 270N - 350N - 450N (FARC)

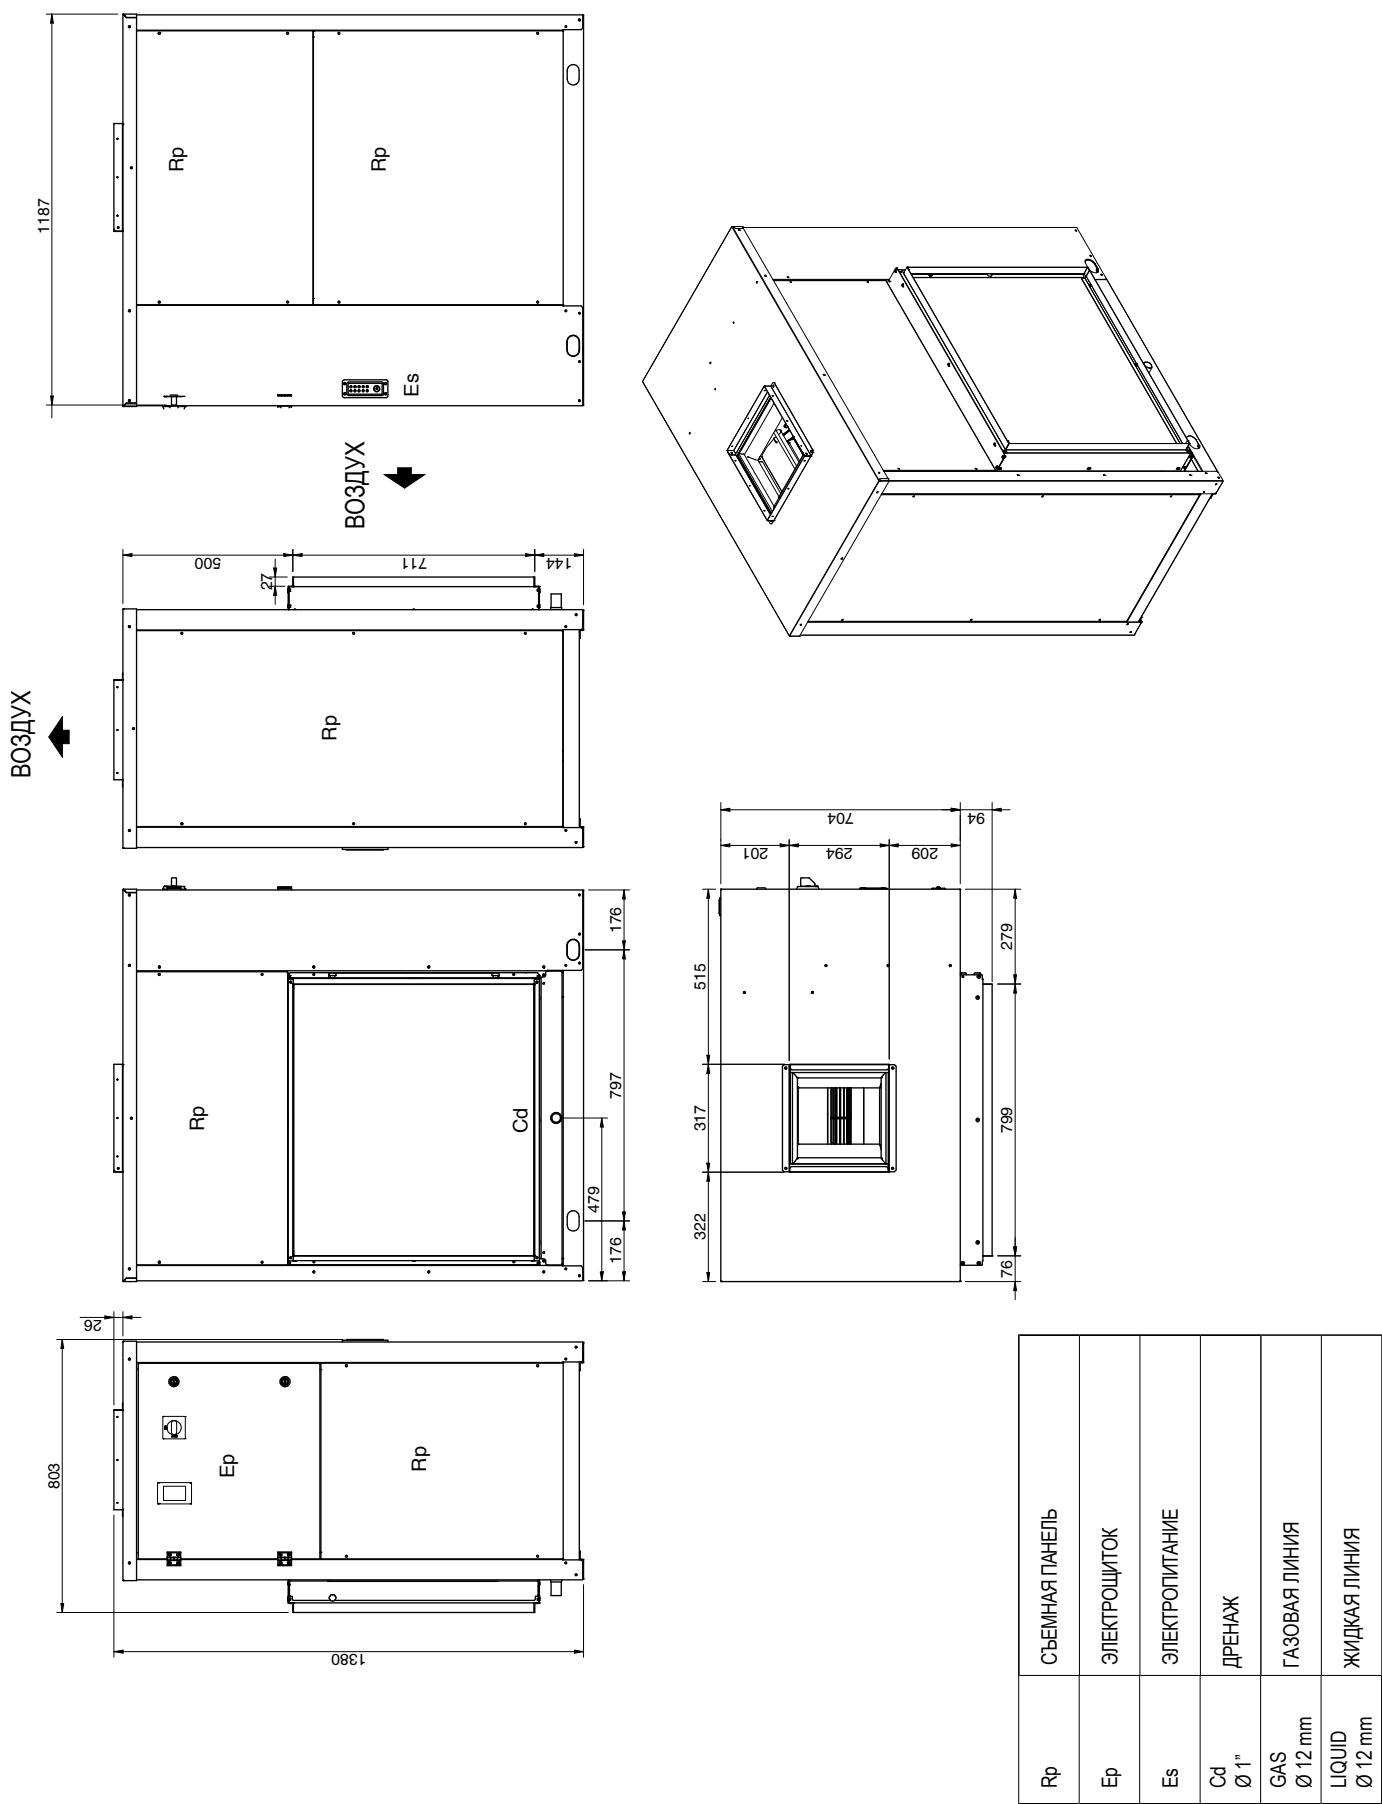


DC 550N - 750N - 950N (FARC)

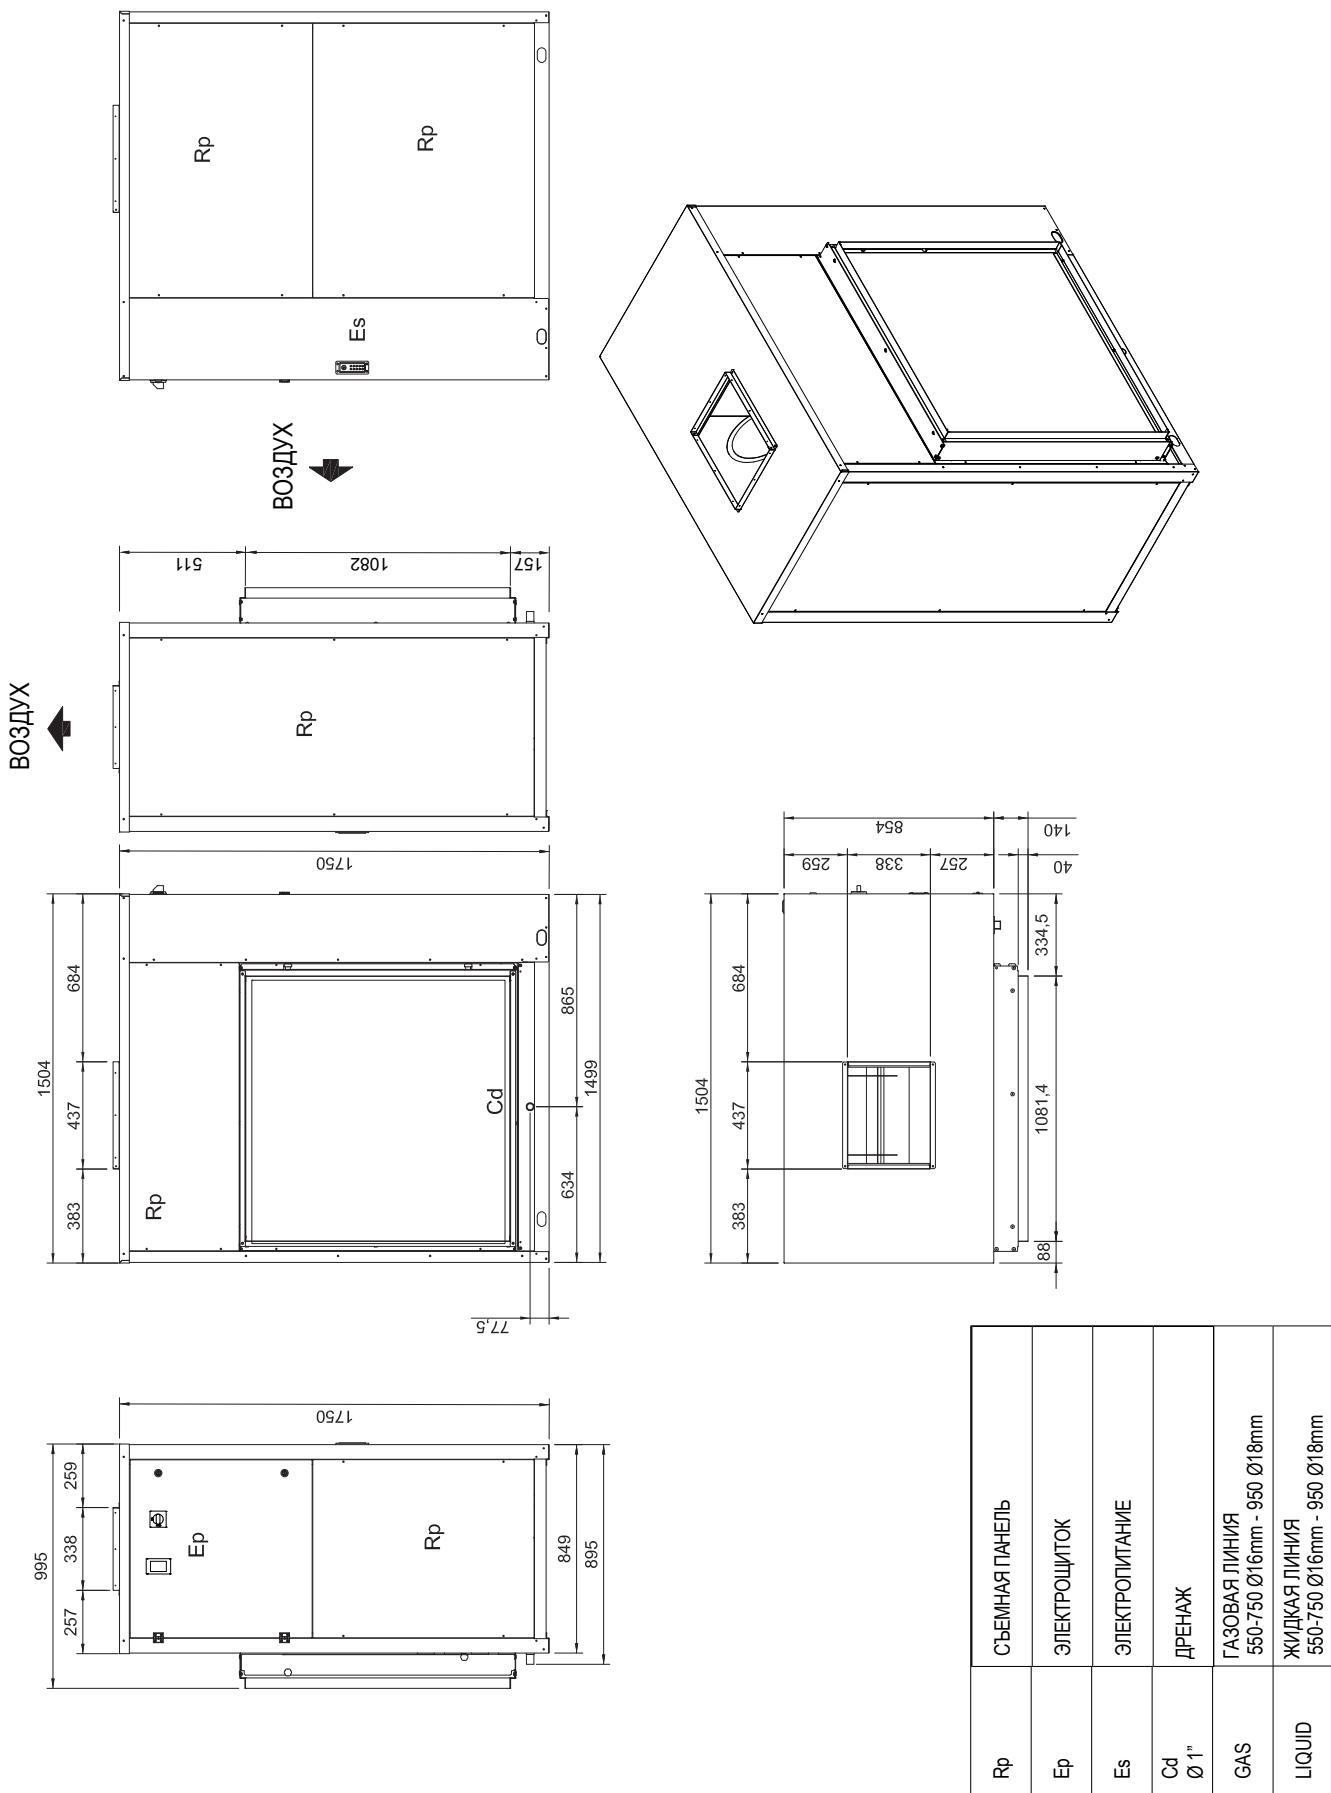


DC 270N - 350N - 450N (Outdoor Unit)

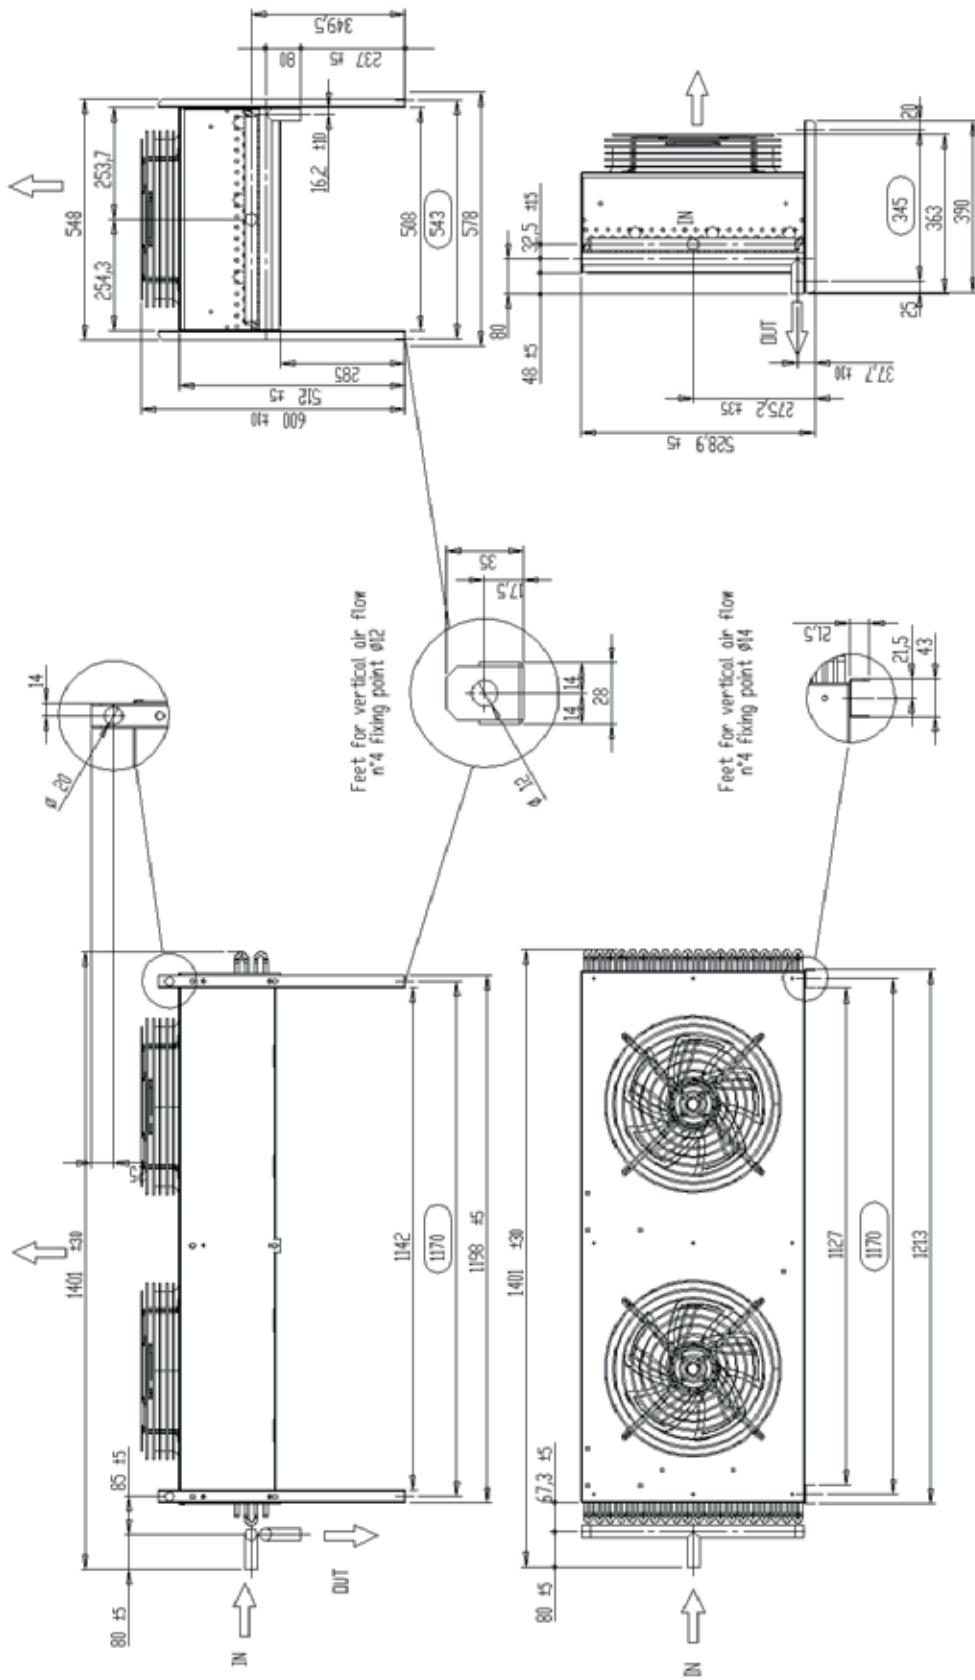

DC 550N - 750N (Outdoor Unit)

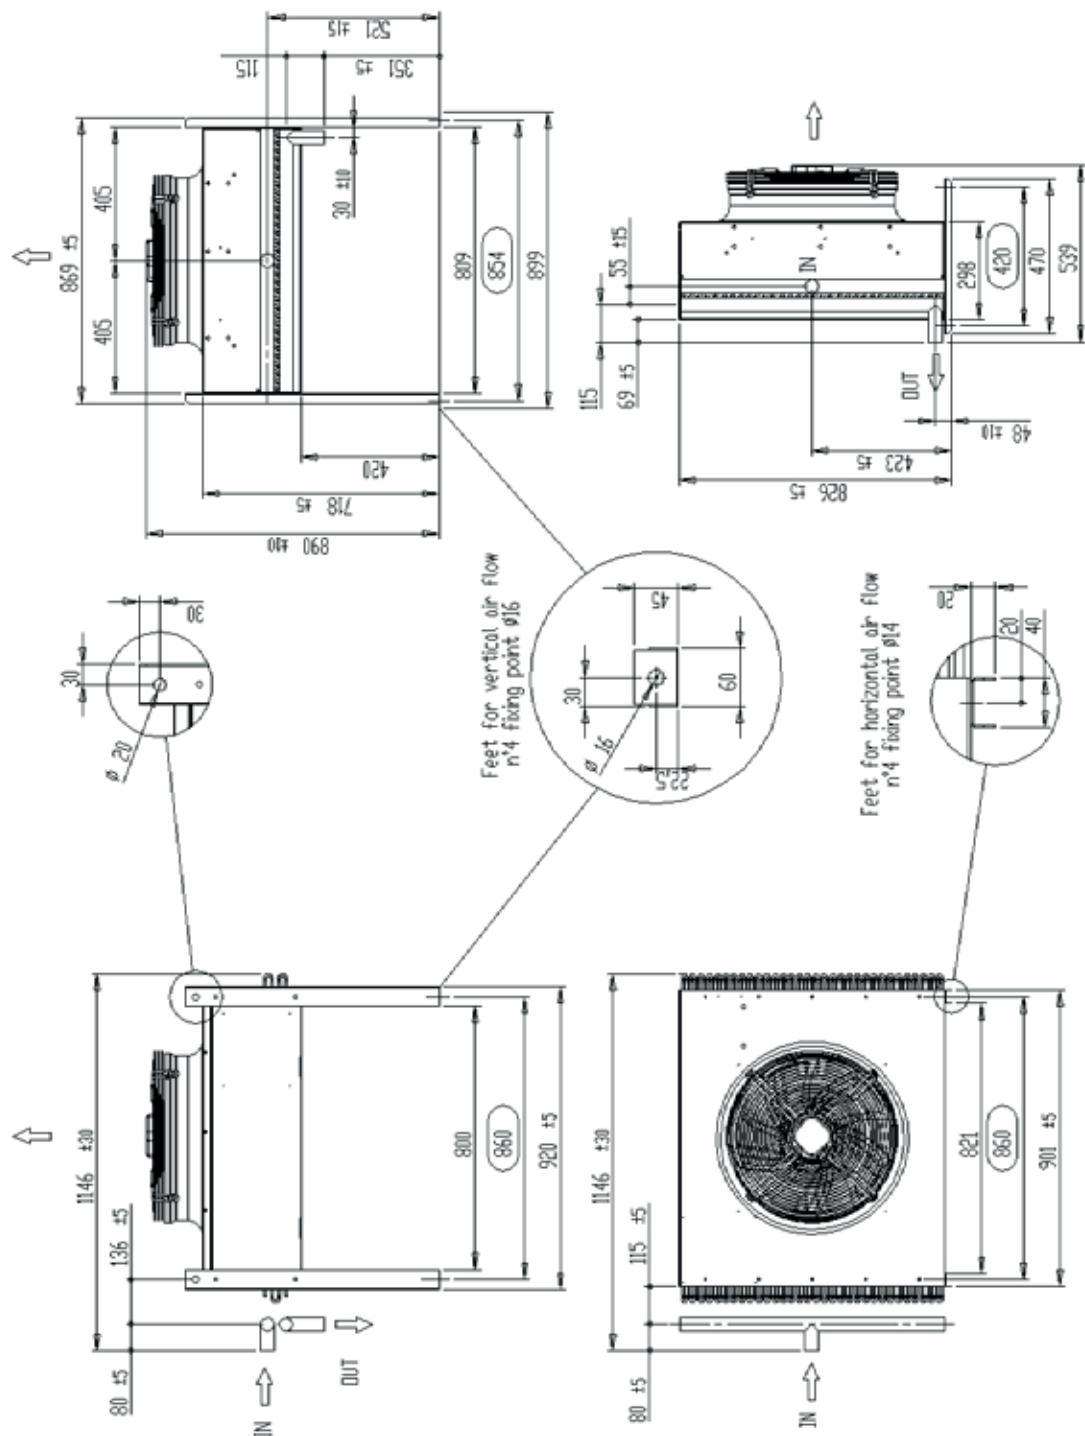

DC 950N (Outdoor Unit)

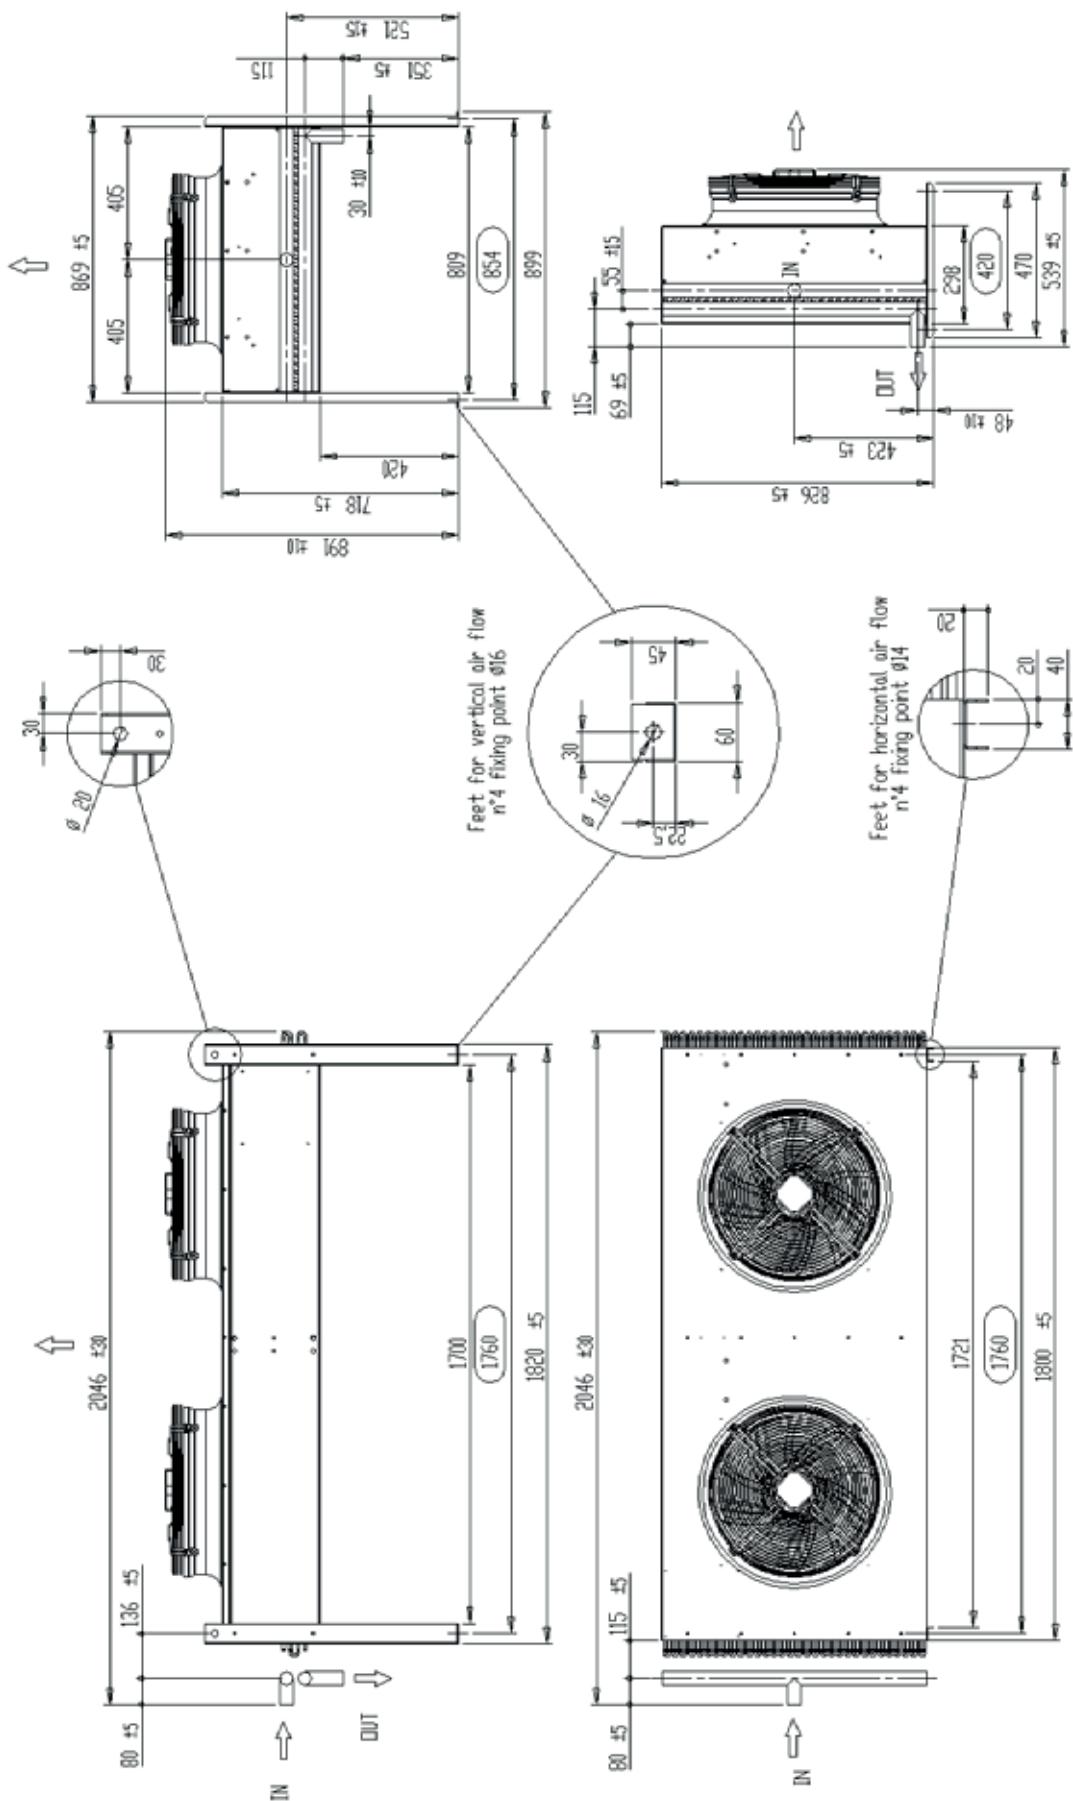

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

 Condair Group AG Gwatstrasse 17 8808 Pfäffikon Switzerland www.condair.com		DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE EU DECLARATION OF CONFORMITY
Data/Date Дата производства	Macchina Modello / Unit Model Наименование и описание модели	Numero di serie / Serial number Серийный номер

Wir, der Unterzeichner, erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass der betreffende Gegenstand, auf die sich diese Konformitätserklärung bezieht, alle Bestimmungen der folgenden Richtlinien und harmonisierten europäischen Normen entspricht.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что оборудование, на которое распространяется действие декларации, отвечает всем требованиям нижеуказанных директив и гармонизированных стандартов ЕС.

Direttive CEE / Директивы EEC:

- 2006/42 EC
- 2014/30 EU
- 2014/68 EU

Normative armonizzate / Гармонизированные стандарты:

EN 60204-1:2010	EN ISO 13857:2008	EN 14276-2:2011
EN 61000-6-2:2006	EN 349:2008	EN 13136:2005
EN 61000-6-4:2007	EN 378-2:2012	EN 12735-1:2016
EN ISO 12100:2010	EN 14276-1:2011	EN 12735-2:2016

Il Costruttore / Производитель



Condair Group AG
Robert Merki

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Condair Russia

Москва

ул. Михалковская, д. 63Б/2
Тел. +7 495 648 78 06

Санкт-Петербург

Английская наб., д. 36
Тел. +7 812 906 61 11

info@condair.ru
www.condair.ru



CH94/0002.00

Condair Group AG

Gwattstrasse 17, CH-8808 Pfäffikon (SZ)
Phone +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62
62 info@condair.com, www.condair.com

The logo consists of three wavy lines above the word "condair" in a bold, lowercase sans-serif font.